RELEASED 26/Aug/2016 12:42:19 GMT

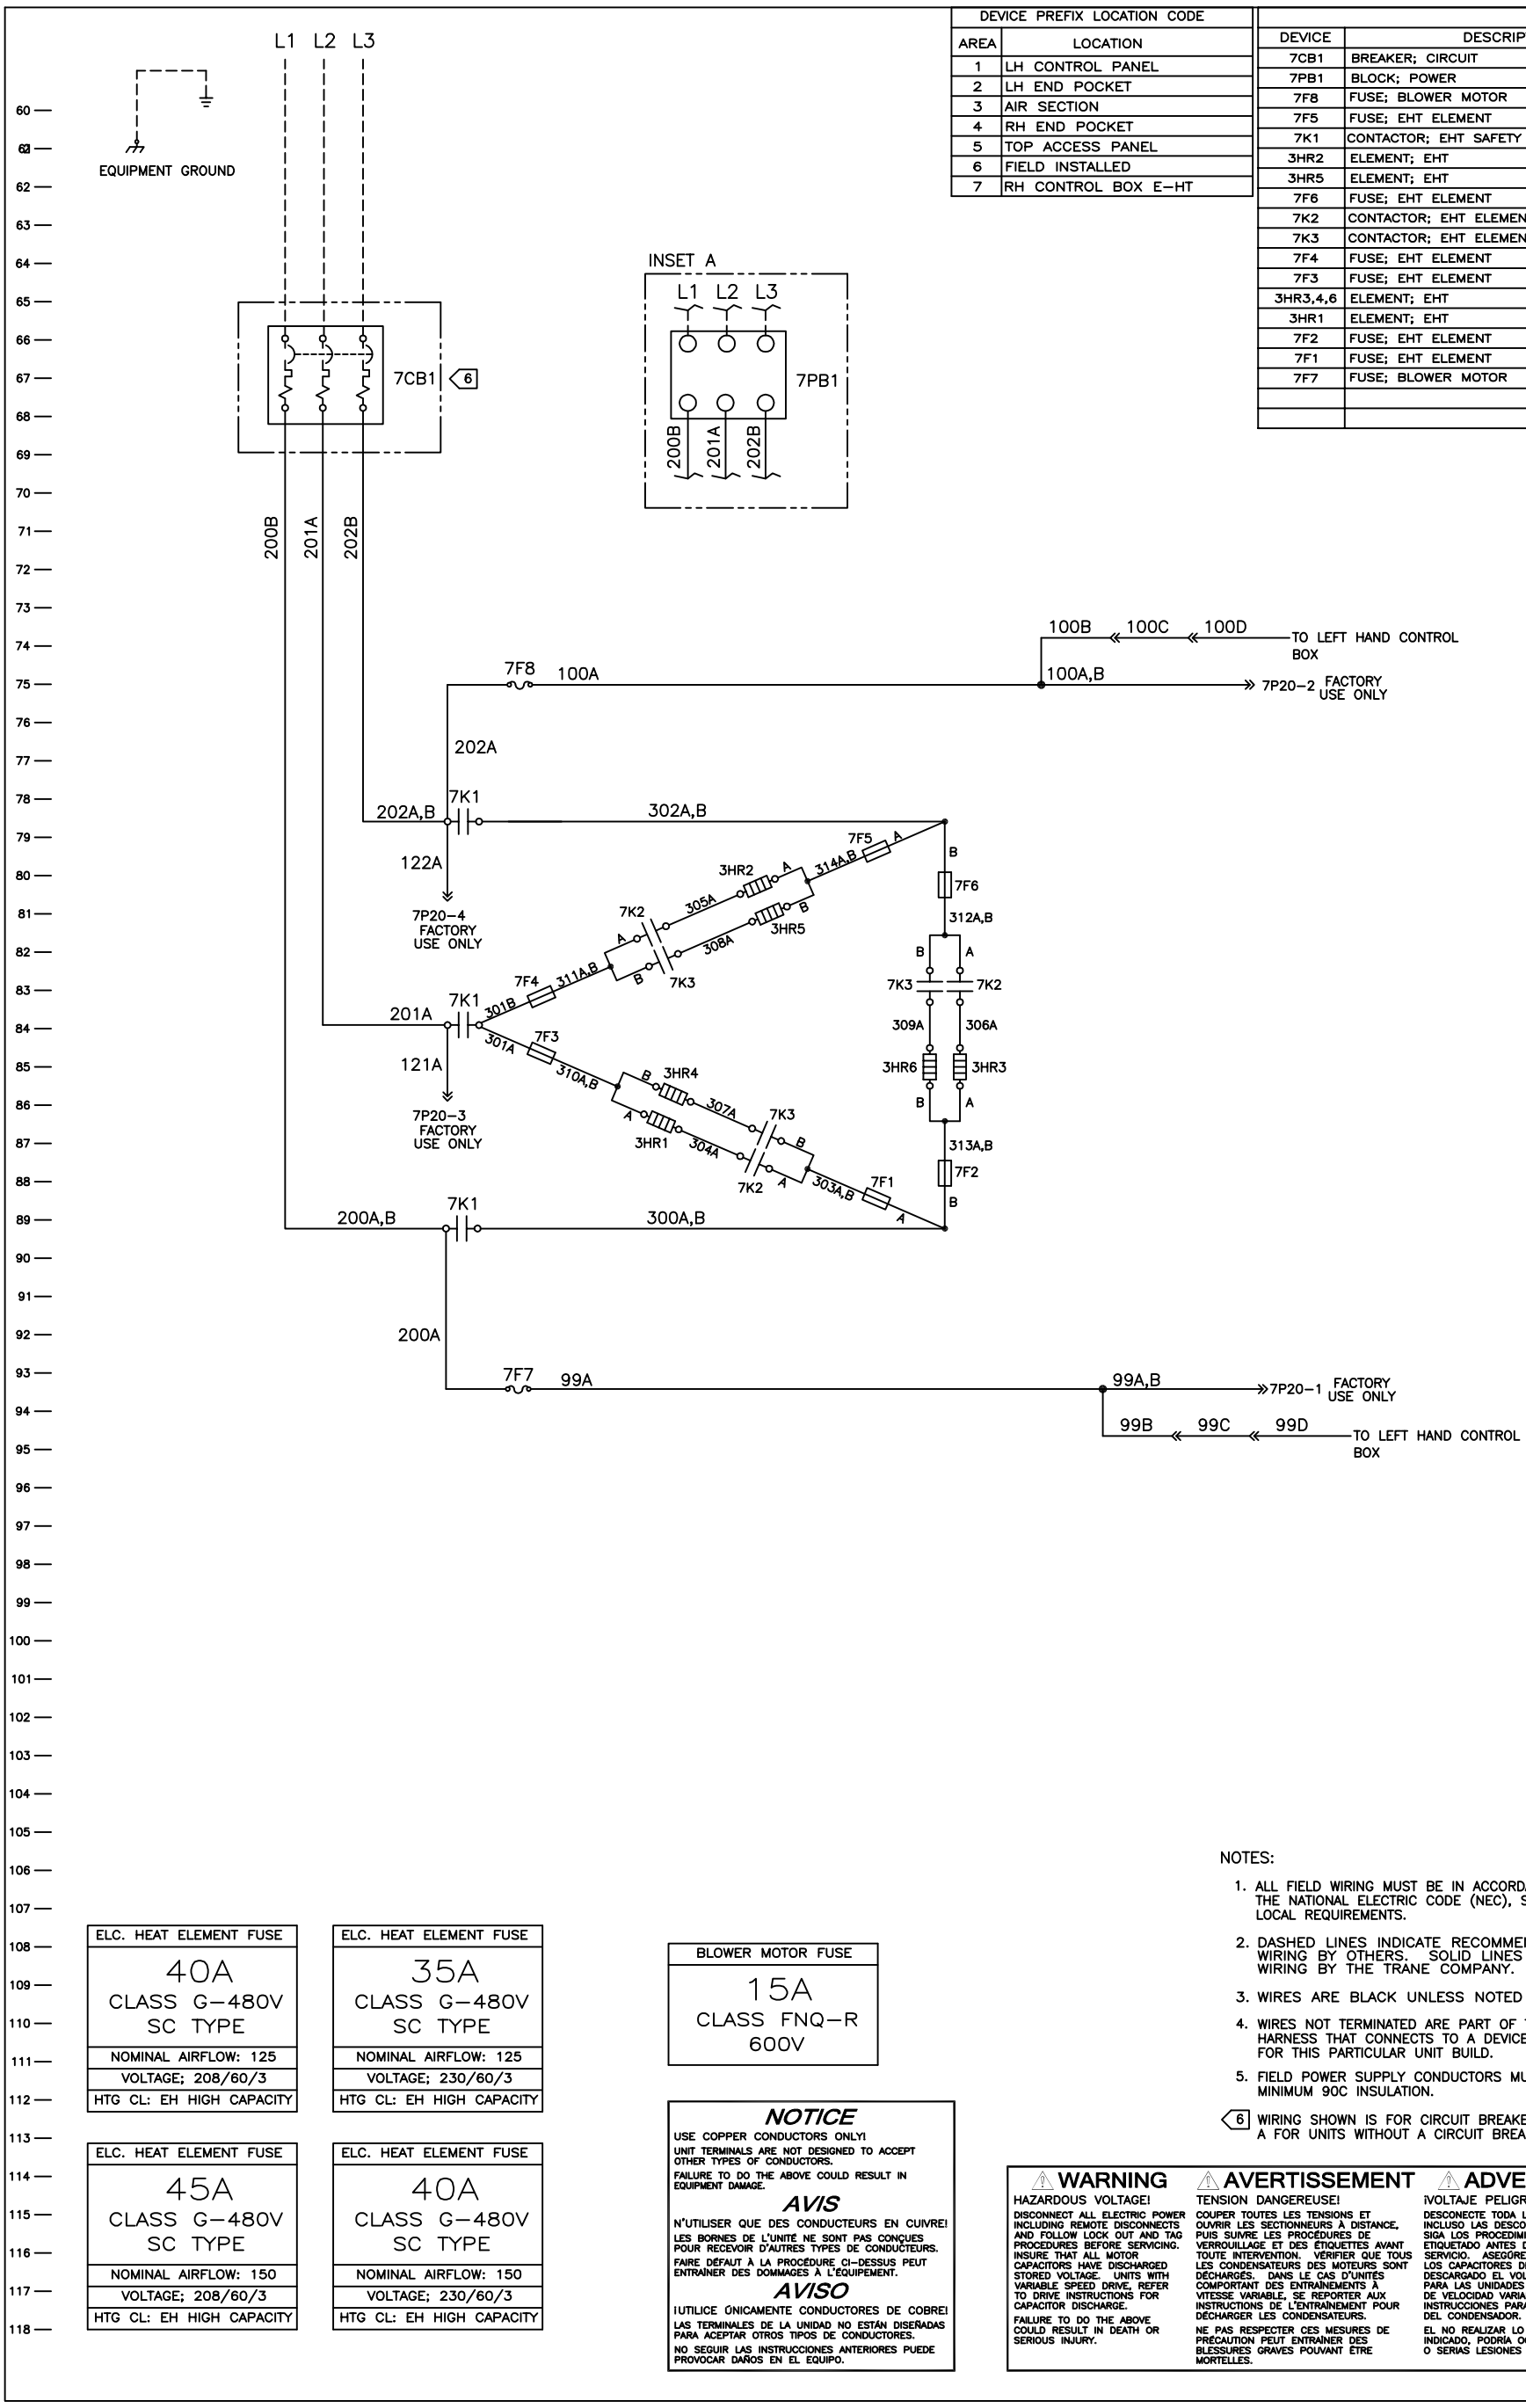

DEVICE PREFIX LOCATION CODE	
AREA	LOCATION
1	LH CONTROL PANEL
2	LH END POCKET
3	AIR SECTION
4	RH END POCKET
5	TOP ACCESS PANEL
6	FIELD INSTALLED
7	RH CONTROL BOX E-HT

LEGEND		
DEVICE	DESCRIPTION	LINE NO.
7CB1	BREAKER; CIRCUIT	67
7PB1	BLOCK; POWER	67
7F8	FUSE; BLOWER MOTOR	75
7F5	FUSE; EHT ELEMENT	79
7K1	CONTACTOR; EHT SAFETY	79,84,89
3HR2	ELEMENT; EHT	80
3HR5	ELEMENT; EHT	81
7F6	FUSE; EHT ELEMENT	81
7K2	CONTACTOR; EHT ELEMENT	81,83,87
7K3	CONTACTOR; EHT ELEMENT	82,83,86
7F4	FUSE; EHT ELEMENT	83
7F3	FUSE; EHT ELEMENT	84
3HR3,4,6	ELEMENT; EHT	85
3HR1	ELEMENT; EHT	86
7F2	FUSE; EHT ELEMENT	87
7F1	FUSE; EHT ELEMENT	88
7F7	FUSE; BLOWER MOTOR	93

ELC. HEAT ELEMENT FUSE
40A CLASS G-480V SC TYPE
NOMINAL AIRFLOW: 125
VOLTAGE; 208/60/3
HTG CL: EH HIGH CAPACITY

ELC. HEAT ELEMENT FUSE
35A CLASS G-480V SC TYPE
NOMINAL AIRFLOW: 125
VOLTAGE; 230/60/3
HTG CL: EH HIGH CAPACITY

ELC. HEAT ELEMENT FUSE
45A CLASS G-480V SC TYPE
NOMINAL AIRFLOW: 150
VOLTAGE; 208/60/3
HTG CL: EH HIGH CAPACITY

ELC. HEAT ELEMENT FUSE
40A CLASS G-480V SC TYPE
NOMINAL AIRFLOW: 150
VOLTAGE; 230/60/3
HTG CL: EH HIGH CAPACITY

BLOWER MOTOR FUSE
15A CLASS FNQ-R 600V

NOTICE

USE COPPER CONDUCTORS ONLY!

UNIT TERMINALS ARE NOT DESIGNED TO ACCEPT OTHER TYPES OF CONDUCTORS.

FAILURE TO DO THE ABOVE COULD RESULT IN EQUIPMENT DAMAGE.

AVIS

N'UTILISER QUE DES CONDUCTEURS EN CUIVRE!

LES BORNES DE L'UNITÉ NE SONT PAS CONÇUES POUR RECEVOIR D'AUTRES TYPES DE CONDUCTEURS.

FAIRE DÉFAUT À LA PROCÉDURE CI-DESSUS PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT.

AVISO

¡UTILICE ÚNICAMENTE CONDUCTORES DE COBRE!

LAS TERMINALES DE LA UNIDAD NO ESTÁN DISEÑADAS PARA ACEPTAR OTROS TIPOS DE CONDUCTORES.

NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES PUEDE PROVOCAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

NOTES:

1. ALL FIELD WIRING MUST BE IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL ELECTRIC CODE (NEC), STATE AND LOCAL REQUIREMENTS.
2. DASHED LINES INDICATE RECOMMENDED FIELD WIRING BY OTHERS. SOLID LINES INDICATE WIRING BY THE TRANE COMPANY.
3. WIRES ARE BLACK UNLESS NOTED OTHERWISE.
4. WIRES NOT TERMINATED ARE PART OF THE WIRE HARNESS THAT CONNECTS TO A DEVICE NOT REQUIRED FOR THIS PARTICULAR UNIT BUILD.
5. FIELD POWER SUPPLY CONDUCTORS MUST HAVE MINIMUM 90C INSULATION.

6 WIRING SHOWN IS FOR CIRCUIT BREAKERS. SEE INSET A FOR UNITS WITHOUT A CIRCUIT BREAKER.

⚠ WARNING

HAZARDOUS VOLTAGE!

DISCONNECT ALL ELECTRIC POWER INCLUDING REMOTE DISCONNECTS AND FOLLOW LOCK OUT AND TAG PROCEDURES BEFORE SERVICING. INSURE THAT ALL MOTOR CAPACITORS HAVE DISCHARGED STORED VOLTAGE. UNITS WITH VARIABLE SPEED DRIVE, REFER TO DRIVE INSTRUCTIONS FOR CAPACITOR DISCHARGE.

FAILURE TO DO THE ABOVE COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY.

⚠ AVERTISSEMENT

TENSION DANGEREUSE!

COUPER TOUTES LES TENSIONS ET OUVRIR LES SECTIONNEURS À DISTANCE, PUIS SUIVRE LES PROCÉDURES DE VERROUILLAGE ET DES ÉTIQUETTES AVANT TOUTE INTERVENTION. VÉRIFIER QUE TOUS LES CONDENSATEURS DES MOTEURS SONT DÉCHARGÉS. DANS LE CAS D'UNITÉS COMPORTANT DES ENTRAÎNEMENTS À VITESSE VARIABLE, SE REPORTER AUX INSTRUCTIONS DE L'ENTRAÎNEMENT POUR DÉCHARGER LES CONDENSATEURS.

NE PAS RESPECTER CES MESURES DE PRÉCAUTION PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES POUVANT ÊTRE MORTELLES.

⚠ ADVERTENCIA

¡VOLTAJE PELIGROSO!

DESCONECTE TODA LA ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSO LAS DESCONEXIONES REMOTAS Y SIGA LOS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE Y ETIQUETADO ANTES DE PROCEDER AL SERVICIO. ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS CAPACITORES DEL MOTOR HAYAN DESCARGADO EL VOLTAJE ALMACENADO. PARA LAS UNIDADES CON TRANSMISIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES PARA LA DESCARGA DEL CONDENSADOR.

EL NO REALIZAR LO ANTERIORMENTE INDICADO, PODRÍA OCASIONAR LA MUERTE O SERIAS LESIONES PERSONALES.

REPLACES

REV. DATE

ECN

DRAWN BY

DATE 05/26/16

SIMILAR TO 2307-9597

THIS DRAWING IS PROPRIETARY AND SUBMITTED FOR THE EXCLUSIVE USE OF THE TRANE COMPANY. CONTENTS DISCLOSED TO OUTSIDE PARTIES WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF THE TRANE COMPANY.
© TRANE

FILE NUMBER

SCHEMATIC DIAGRAM

UNIT VENTILATOR - VERTICAL

ELECTRIC HEAT

UC400-B/EDP 3PH/6ELMNT (FUSED)

DRAWING NUMBER 2311-4188

REV A