



WARNING

HAZARDOUS VOLTAGE!
DISCONNECT ALL ELECTRIC POWER
INCLUDING REMOTE DISCONNECTS
BEFORE SERVICING.
FAILURE TO DISCONNECT POWER
BEFORE SERVICING CAN CAUSE SEVERE
PERSONAL INJURY OR DEATH.



AVERTISSEMENT

VOLTAGE HASARDEUX!
DECONNECTEZ TOUTES LES SOURCES
ELECTRIQUES INCLUANT LES
DISJONCTEURS SITUES A DISTANCE
AVANT D'EXECUTER L'ENTRETIEN.
FAUTE DE DECONNECTER LA SOURCE
ELECTRIQUE AVANT D'EXECUTER
L'ENTRETIEN PEUT ENTRAÎNER DES
BLESURES CORPORELLES SEVERES
OU LA MORT.



CAUTION

USE COPPER CONDUCTORS ONLY!
UNIT TERMINALS ARE NOT DESIGNED
TO ACCEPT OTHER TYPES OF
CONDUCTORS.
FAILURE TO DO SO MAY CAUSE
DAMAGE TO THE EQUIPMENT.

NOTES:

41


254 & 255 ARE LOW PRESSURE CUTOFF SWITCHES USED FOR
COMPRESSOR PROTECTION (7 P316). CAUTION! DO NOT JUMPER
ACROSS SWITCH UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

42

STAGING SHOWN WITH LEAD/LAG DELAYED.


43

RELAYS ARE CONTROLLED BY THE CUSTOMER & THEIR
SYSTEM CONTROLS.

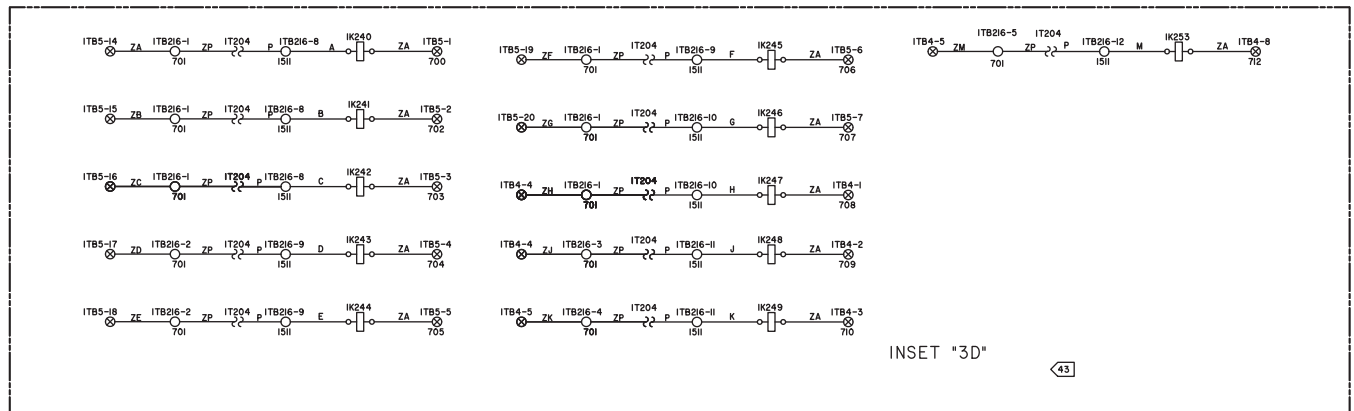


INSET "3D"


43

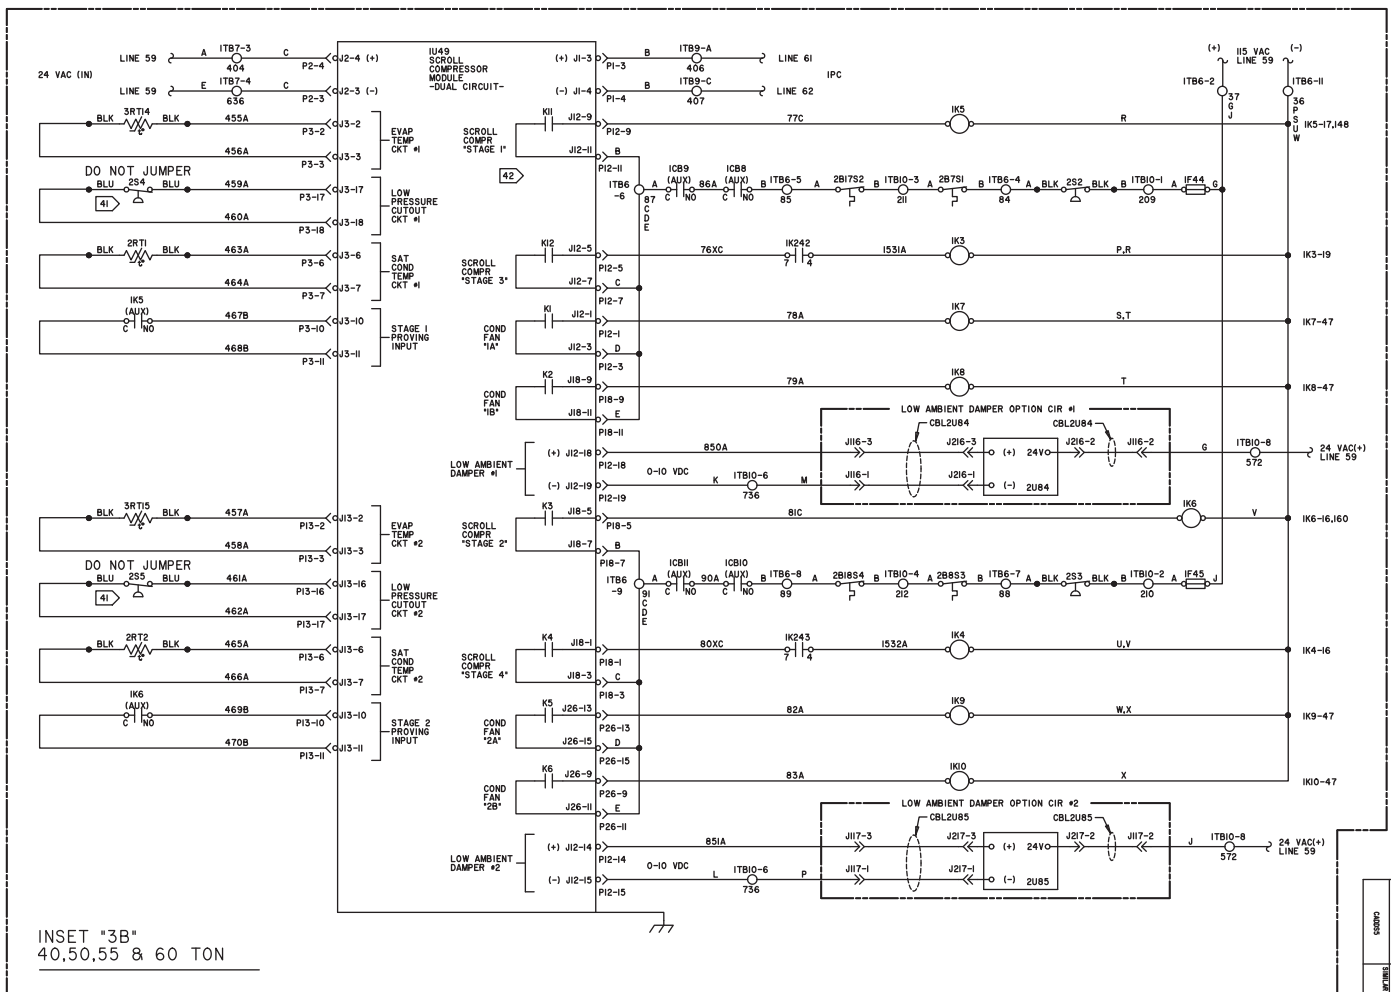

INSET "3B"
40,50,55 & 60 TON

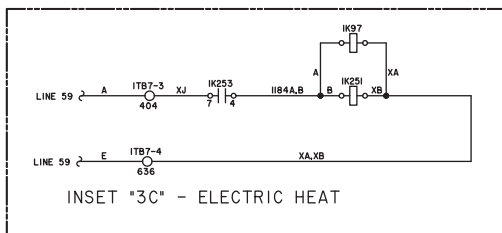

INSET "3C" - ELECTRIC HEAT

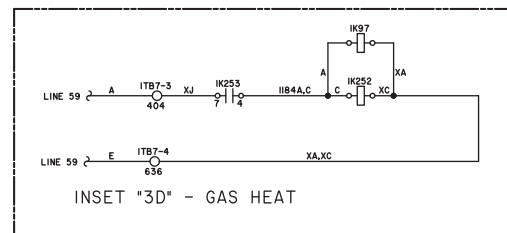

INSET "3D" - GAS HEAT