



ABBREVIATIONS	
TB	TERMINAL BLOCK
K42	RUN COMMAND RELAY
VFD	VARIABLE FREQUENCY DRIVE


3

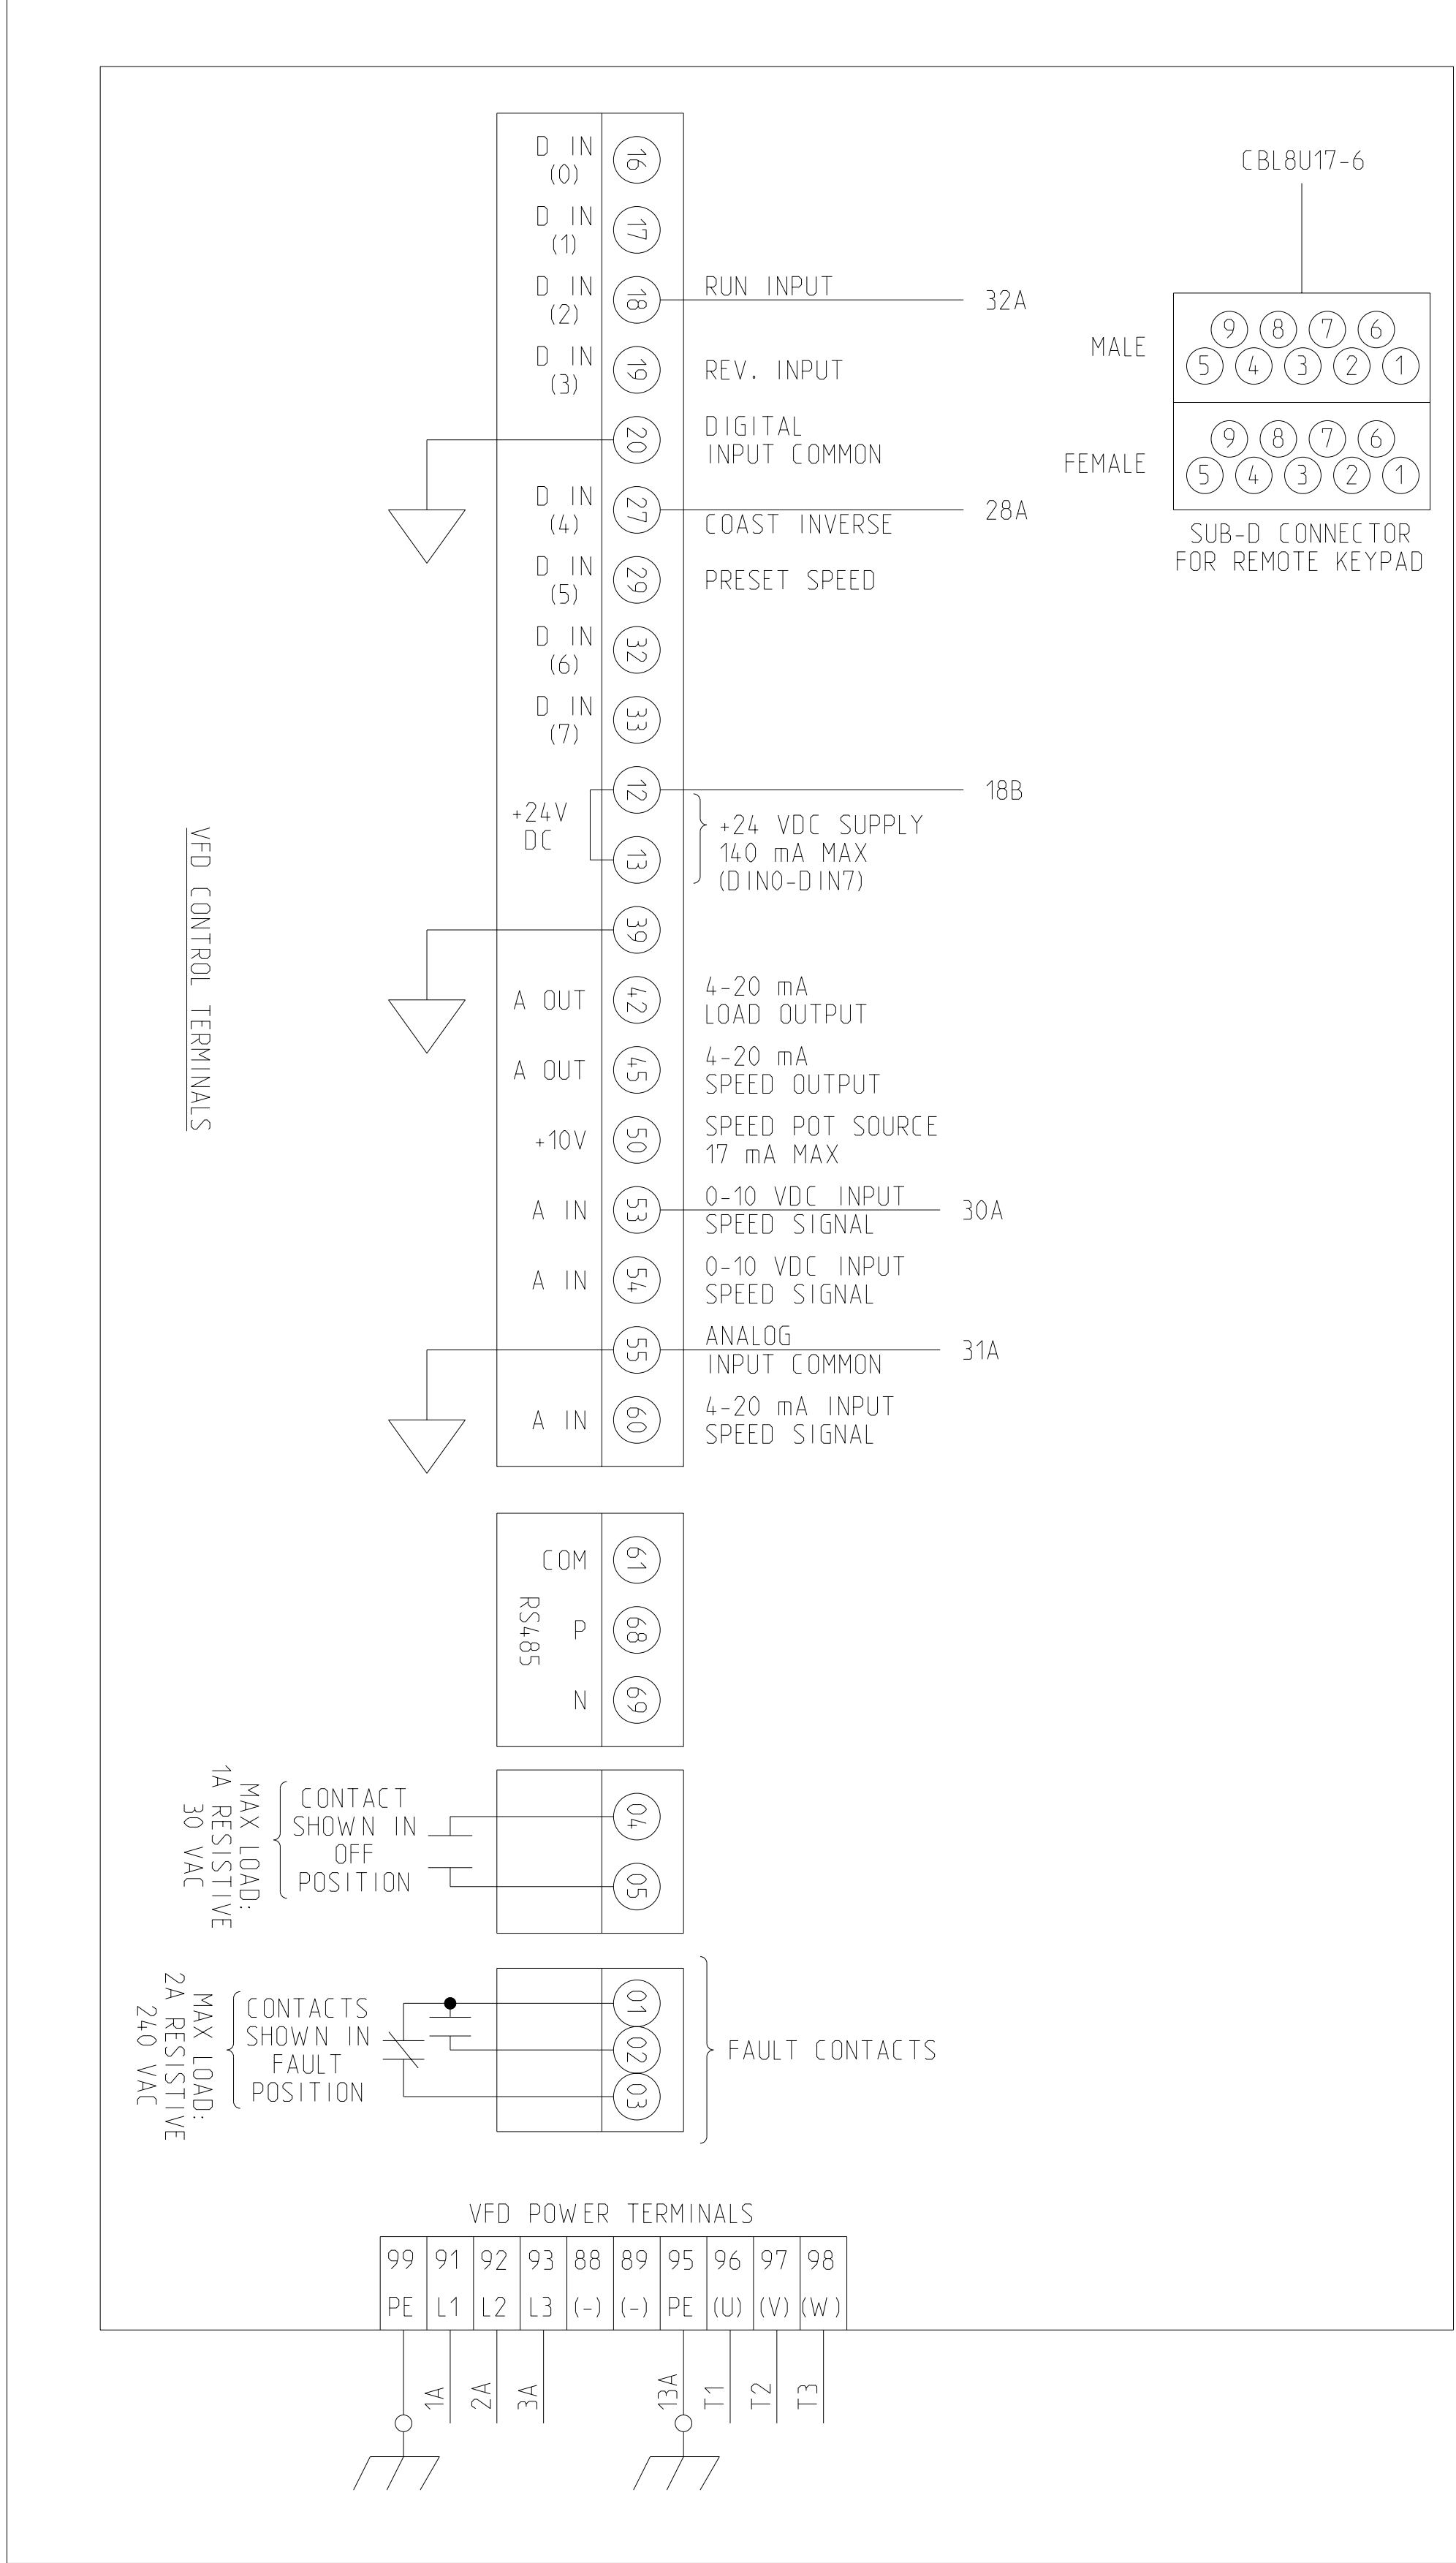

8U17 EXHAUST/RETURN VFD ASSEMBLY

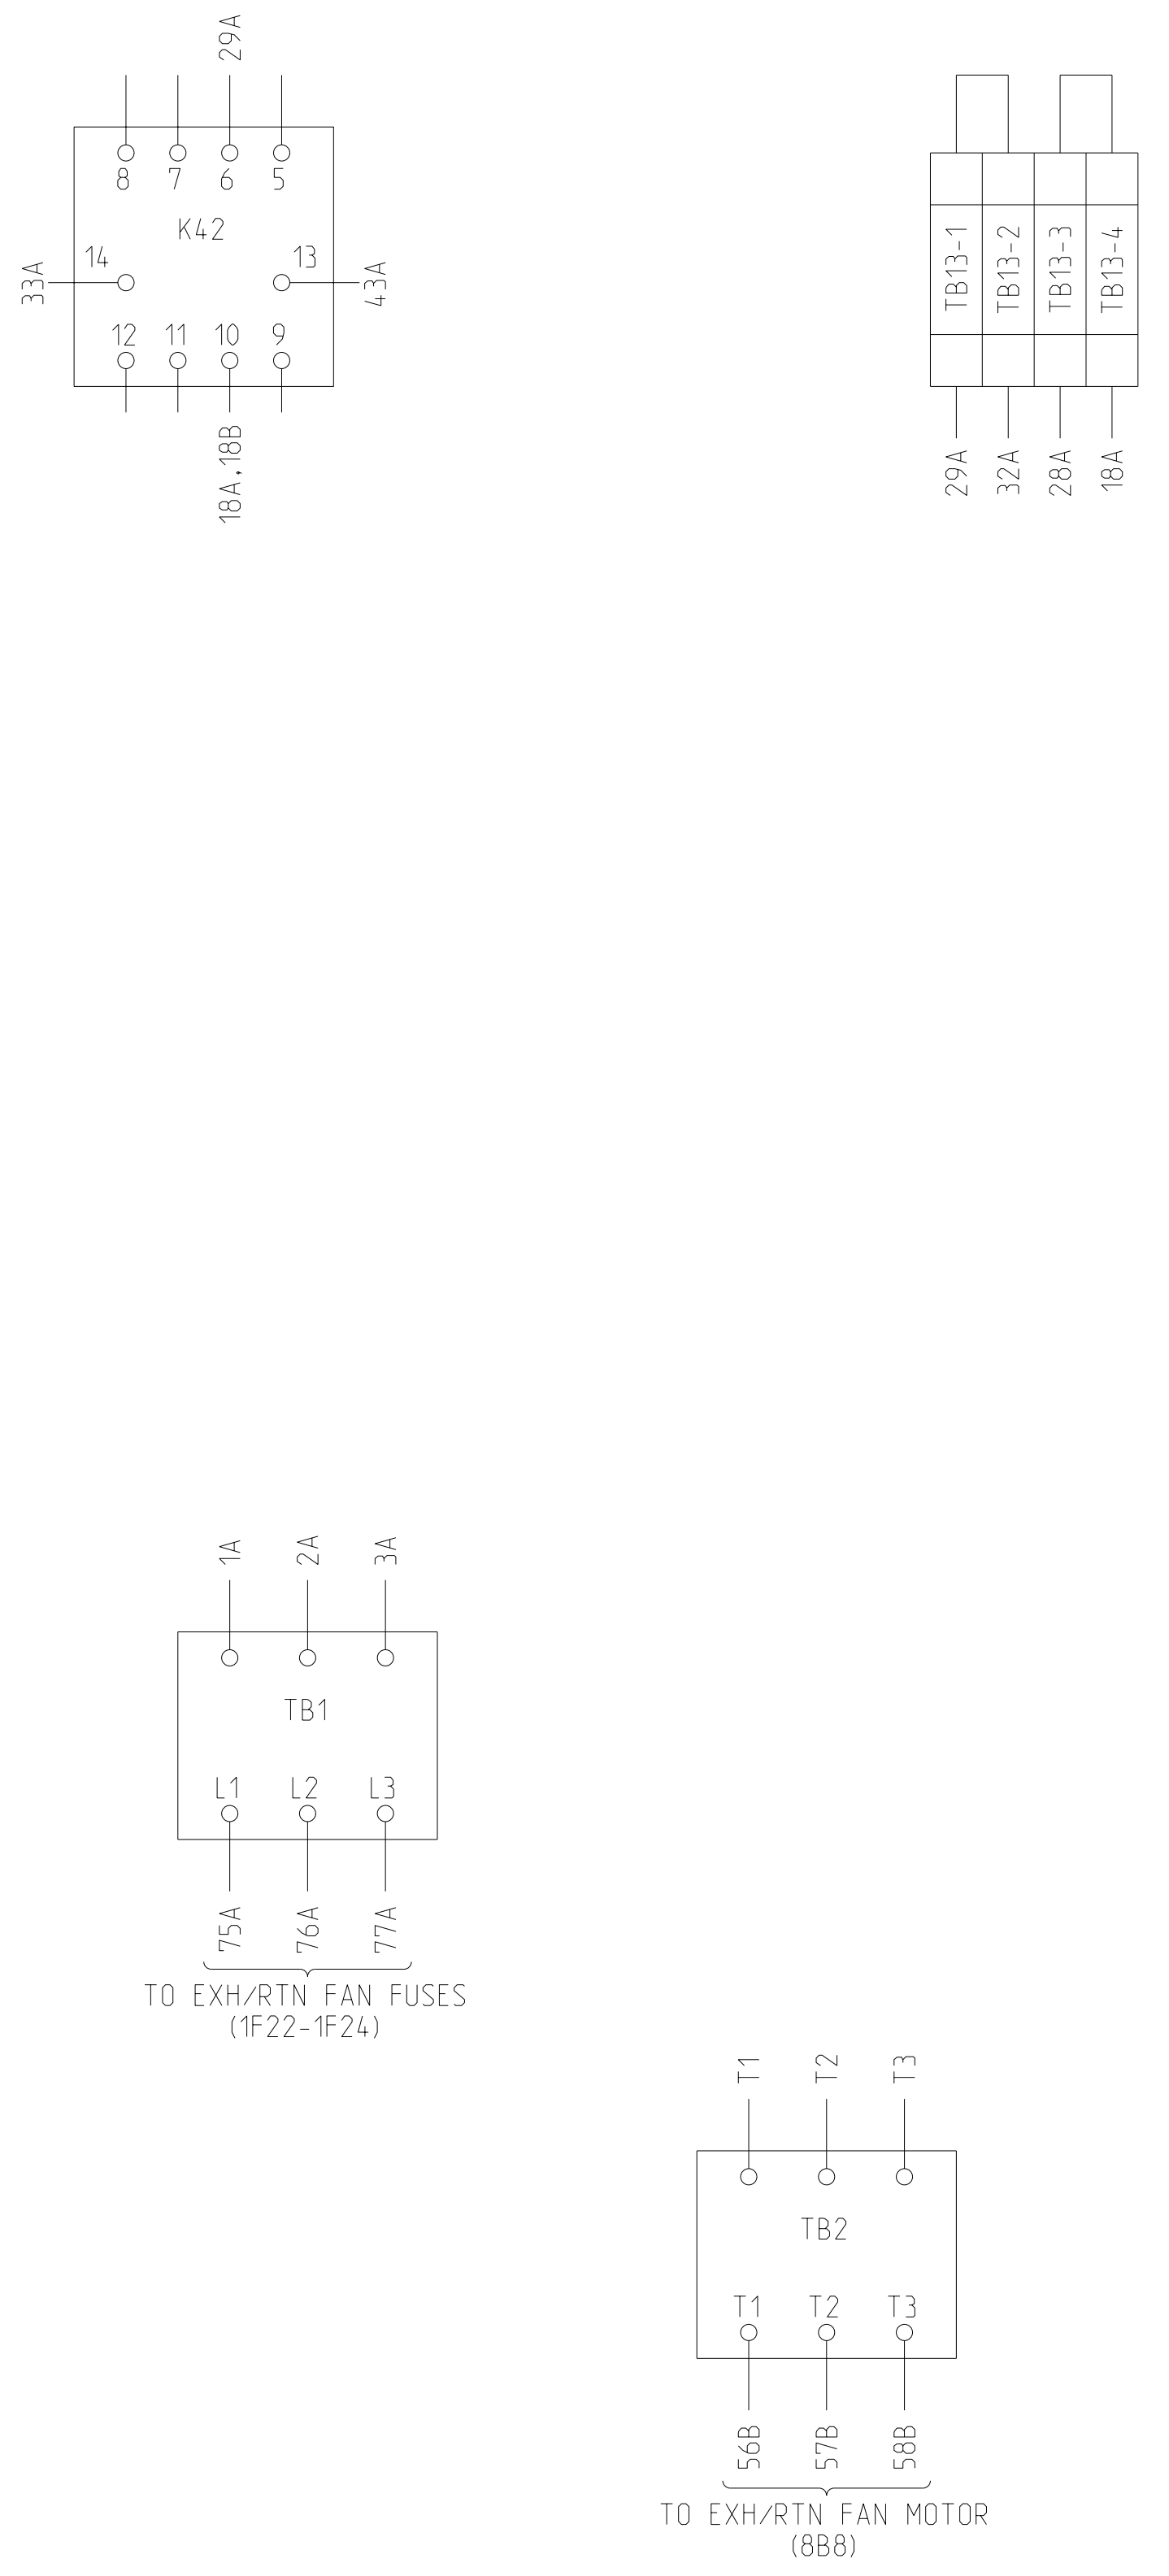

4

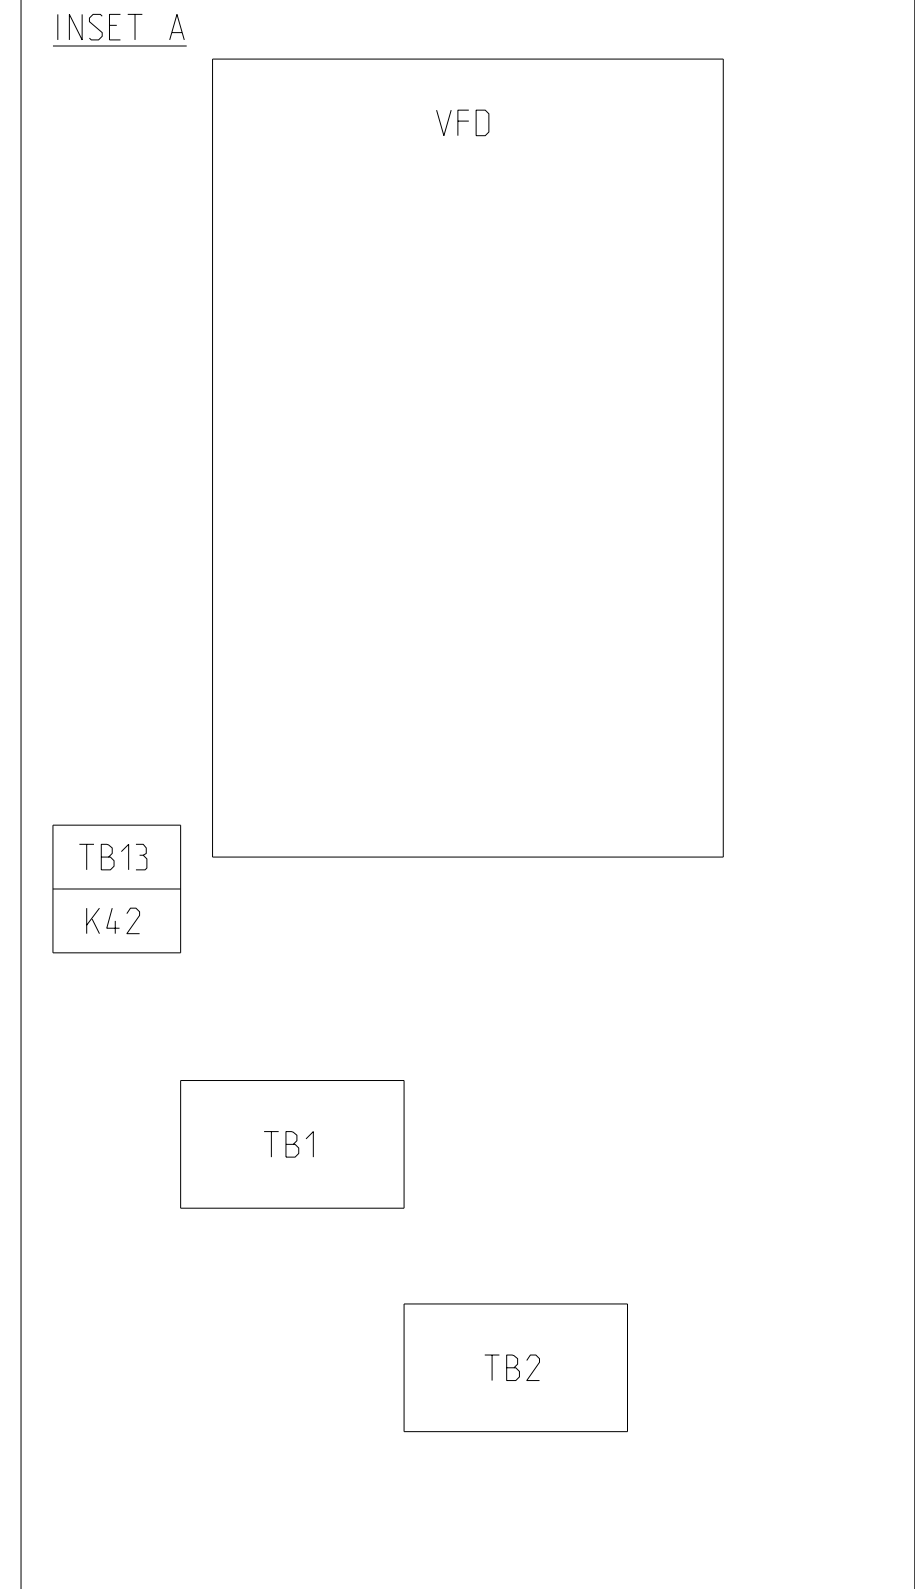

CAUTION

USE COPPER CONDUCTORS ONLY!

UNIT TERMINALS ARE NOT DESIGNED TO ACCEPT OTHER TYPES OF CONDUCTORS.

FAILURE TO DO SO MAY CAUSE DAMAGE TO THE EQUIPMENT.

ATTENTION

N'UTILISER QUE DES CONDUCTEURS EN CUIVRE!

LES BORNES DE L'UNITÉ NE SONT PAS CONÇUES POUR RECEVOIR D'AUTRES TYPES DE CONDUCTEURS.

L'UTILISATION DE TOUT AUTRE CONDUCTEUR PEUT ENDOMMAGER L'EQUIPEMENT.

PRECAUCIÓN

¡UTILICE ÚNICAMENTE CONDUCTORES DE COBRE!

LAS TERMINALES DE LA UNIDAD NO ESTÁN DISEÑADAS PARA ACEPTAR OTROS TIPOS DE CONDUCTORES.

SI NO LO HACE, PUEDE OCASIONAR DAÑO AL EQUIPO.

DEVICE PREFIX LOCATION CODE	
AREA	LOCATION
1	INSIDE UNIT CONTROL BOX
2	CONDENSER SECTION
3	INSIDE SECONDARY CONTROL BOX
4	HEAT/EXTENDED CASING SECTION
5	SUPPLY FAN SECTION
6	EVAP SECTION
7	DAMPER/FILTERS SECTION
8	EXHAUST/RETURN FAN SECTION
9	EXTERNAL FIELD MTD DEVICE

IMPORTANT!

DO NOT ENERGIZE UNIT UNTIL CHECK-OUT AND START-UP PROCEDURE HAS BEEN COMPLETED.

CAUTION

IF ANY OF THE EXISTING WIRING AS SUPPLIED WITH THE APPLIANCE MUST BE REPLACED. IT MUST BE REPLACED WITH WIRING RATED FOR 105°C OR ITS EQUIVALENT.

- NOTES:
- UNLESS OTHERWISE NOTED, ALL SWITCHES ARE SHOWN AT 25° C (77° F), AT ATMOSPHERIC PRESSURE, AT 50% RELATIVE HUMIDITY, WITH ALL UTILITIES TURNED OFF, AND AFTER A NORMAL SHUTDOWN HAS OCCURRED.
 - ALL FIELD WIRING MUST BE IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL ELECTRIC CODE (NEC), STATE AND LOCAL REQUIREMENTS.
 - THIS PANEL LAYOUT IS APPLICABLE TO FIGURE 1 OF X13170390.
 - INSET A LAYOUT IS APPLICABLE TO FIGURE 4 OF X13170390.
 - 1J30, 1J32, 1J34, 1U9 & ASSOCIATED WIRING CONNECTIONS ARE LOCATED IN THE MAIN UNIT CONTROL BOX. SCHEMATIC WIRING SHOWN HERE FOR REFERENCE ONLY.

WARNING

HAZARDOUS VOLTAGE!

DISCONNECT ALL ELECTRIC POWER INCLUDING REMOTE DISCONNECTS AND FOLLOW LOCK OUT AND TAG PROCEDURES BEFORE SERVICING. INSURE THAT ALL MOTOR CAPACITORS HAVE DISCHARGED STORED VOLTAGE. UNITS WITH VARIABLE SPEED DRIVE, REFER TO DRIVE INSTRUCTIONS FOR CAPACITOR DISCHARGE.

FAILURE TO DO THE ABOVE BEFORE SERVICING COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY.

AVERTISSEMENT

TENSION DANGEREUSE!

COUPER TOUTES LES TENSIONS ET OUVRIR LES SECTIONNEURS À DISTANCE. PUIS SUIVRE LES PROCÉDURES DE VERROUILLAGE ET DES ÉTIQUETTES AVANT TOUTE INTERVENTION. VÉRIFIER QUE TOUS LES CONDENSATEURS DES MOTEURS SONT DÉCHARGÉS. DANS LE CAS D'UNITÉS COMPORTANT DES ENTRAÎNEMENTS À VITESSE VARIABLE, SE REPORTER AUX INSTRUCTIONS DE L'ENTRAÎNEMENT POUR DÉCHARGER LES CONDENSATEURS.

NE PAS RESPECTER CES MESURES DE PRÉCAUTION PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES POUVANT ÊTRE MORTELLES.

ADVERTENCIA

¡VOLTAJE PELIGROSO!

DESCONECTE TODA LA ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSO LAS DESCONEXIONES REMOTAS Y SIGA LOS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE Y ETIQUETADO ANTES DE PROCEDER AL SERVICIO. ASEGURESE DE QUE TODOS LOS CAPACITORES DEL MOTOR HAYAN DESCARGADO EL VOLTAJE ALMACENADO. PARA LAS UNIDADES CON EJE DE DIRECCIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES PARA LA DESCARGA DEL CONDENSADOR.

EL NO REALIZAR LO ANTERIORMENTE INDICADO, PODRÍA OCASIONAR LA MUERTE O SERIAS LESIONES PERSONALES.

TRANS		FILE NUMBER:	DRAWING NUMBER:	SHEET:	REV
A DIVISION OF AMERICAN STANDARD, INC.		2309-3681	1 OF 1	A	
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF AMERICAN STANDARD, INC. IT IS TO BE USED ONLY FOR THE PURPOSES FOR WHICH IT WAS DESIGNED. IT IS NOT TO BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF AMERICAN STANDARD, INC.		SCHEMATIC AND CONNECTION DIAGRAM			
DRAWN BY: A. MORRIS		EXHAUST/RETURN FAN VARIABLE FREQUENCY DRIVE W/O BYPASS CONTROL			
CHECKED BY: A. MORRIS					
DATE: 2/13/07					
REVISION DATE:					
REVISION TO:					
CADD SYSTEM USED:					
PROJECT/LOCATION:					