


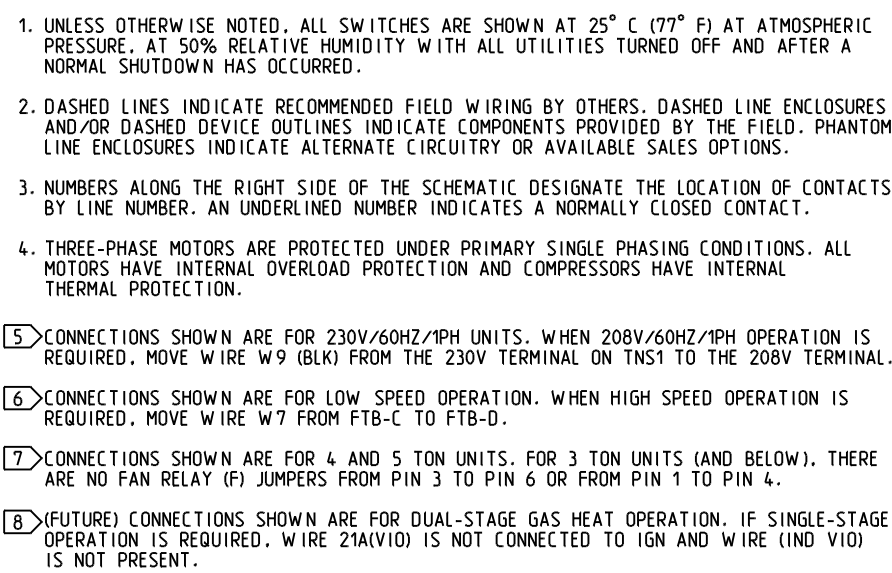

REF	DESCRIPTION	LINE
CC1	COMPRESSOR CONTACTOR	23,25
CCH	CRANKCASE HEATER	27
CF1	OD MOTOR CAPACITOR	30
CF2	ID MOTOR CAPACITOR	12
CPR1	COMPRESSOR	24
CR	CPR RUN CAPACITOR	24
CS	CPR START CAPACITOR	19
CSR	CPR START RELAY	19
CTL	COIL TEMP LIMIT SWITCH	27
F	FAN RELAY	10
FTB	FAN TERMINAL BLOCK	8,10,12
IDM	ID FAN MOTOR	10
IGN	IGNITION MODULE	40
IND	INDUCER MOTOR	40
ODM	OD FAN MOTOR	31
R2	CPR START RESISTOR	20
TNS1	LOW VOLTAGE TRANSFORMER	45

COLOR	ABBR	COLOR	ABBR
BLACK	BK	ORANGE	O
BLUE	BU	RED	R
BROWN	BR	VIOLET (PURPLE)	V
GRAY (SLATE)	GY	WHITE	W
GREEN/YELLOW	G/Y	YELLOW	Y

CAUTION
USE COPPER CONDUCTORS ONLY!
UNIT TERMINALS ARE NOT DESIGNED TO
ACCEPT OTHER TYPES OF CONDUCTORS.
FAILURE TO DO SO MAY CAUSE DAMAGE TO
THE EQUIPMENT.

ATTENTION
N'UTILISER QUE DES CONDUCTEURS EN
CUIVRE!
LES BORNES DE L'UNITÉ NE SONT PAS
CONÇUES POUR RECEVOIR D'AUTRES TYPES
DE CONDUCTEURS.
L'UTILISATION DE TOUT AUTRE CONDUCTEUR
PEUT ENDOMMAGER L'EQUIPEMENT.

PRECAUCIÓN
¡UTILICE ÚNICAMENTE CONDUCTORES DE
COBRE!
LAS TERMINALES DE LA UNIDAD NO ESTÁN
DISEÑADAS PARA ACEPTAR OTROS TIPOS DE
CONDUCTORES.
SI NO LO HACE, PUEDE OCASIONAR DAÑO AL
EQUIPO.

IMPORTANT
DO NOT ENERGIZE UNIT UNTIL
CHECK-OUT AND START-UP
PROCEDURE HAS BEEN COMPLETED.

 WARNING	 AVERTISSEMENT	 ADVERTENCIA
HAZARDOUS VOLTAGE! DISCONNECT ALL ELECTRIC POWER INCLUDING REMOTE DISCONNECTS AND FOLLOW LOCK OUT AND TAG PROCEDURES BEFORE SERVICING. INSURE THAT ALL MOTOR CAPACITORS HAVE DISCHARGED STORED VOLTAGE. UNITS WITH VARIABLE SPEED DRIVE, REFER TO DRIVE INSTRUCTIONS FOR CAPACITOR DISCHARGE. FAILURE TO DO THE ABOVE BEFORE SERVICING COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY.	TENSION DANGEREUSE! COUPER TOUTES LES TENSIONS ET OUVRIER LES SECTIONNEMENTS À DISTANCE. PUIS SUIVRE LES PROCÉDURES DE VERROUILLAGE ET DES ÉTIQUETTES AVANT TOUTE INTERVENTION. VÉRIFIER QUE TOUTS LES CONDENSATEURS DES MOTEURS SONT DÉCHARGÉS. DANS LE CAS D'UNITÉS COMPORTANT DES ENTRAINEMENTS À VITESSE VARIABLE, RÉFÉRER AUX INSTRUCTIONS DE L'ENTRAÎNEMENT POUR DÉCHARGER LES CONDENSATEURS. NE PAS RESPECTER CES MESURES DE PRÉCAUTION PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES POUVANT ÊTRE MORTELLES.	¡VOLTAJE PELIGROSO! DESCONECTE TODA LA ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUIDO LAS SECCIONES REMOTAS Y SIGA LOS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE Y ETIQUETADO ANTES DE PROCEDER AL SERVICIO. ASEGURESE DE QUE TODOS LOS CAPACITORES DEL MOTOR HAYAN DESCARGADO EL VOLTAJE ALMACENADO. PARA LAS UNIDADES CON EJE DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES PARA LA DESCARGA DEL CONDENSADOR. EL NO REALIZAR LO ANTERIORMENTE INDICADO, PODRÍA OCASIONAR LA MUERTE O SERIAS LESIONES PERSONALES.