


	RTWB - RTUB		C	5712-3468 X	1 / 1
			Date : 30-04-2004 Rev : /		
			 Std		

# RTWB RTUB	Interrupteur Sectionneur Hauptschalter Disconnect switch	Fusibles Sicherung Fuses	S mini	S maxi
207	SIRCO 400 A	T00 (aM80)	150 mm ²	240 mm ²
208		T00 (aM100)		
210		T00 (aM125)		
211		T00 (aM160)	185 mm ²	240 mm ²
212				
214				
216	SIRCO 630 A	T2 (aM160)	2 x 150 mm ² ou/or 2 x 30 x 5	2 x 300 mm ² ou/or 50
217		T2 (aM200)		
218		T2 (aM250)		
220		T2 (aM250)		
222	SIRCO 800 A	T2 (aM315)	2 x 185 mm ² ou/or 2 x 40 x 5	2 x 300 mm ² ou/or 63
224		T2 (aM315)		

LEGENDE - DESIGNATION

RACCORDEMENT - INSTALLATION - CONNECTION

mm² MONOCONDUCTEUR SOUPLE H07 RNF / EINADRIGES KABEL H07 RNF / SINGLE WIRE H07 RNF
2 x 40 x 5 SECTION BARRE CUIVRE / KUPFERSCHIENENQUERSCHNITT / COPPER BUSBAR CROSS SECTION
50 LARGEUR BARRE / KUPFERSCHIENENWEITE / COPPER BUSBAR WIDTH

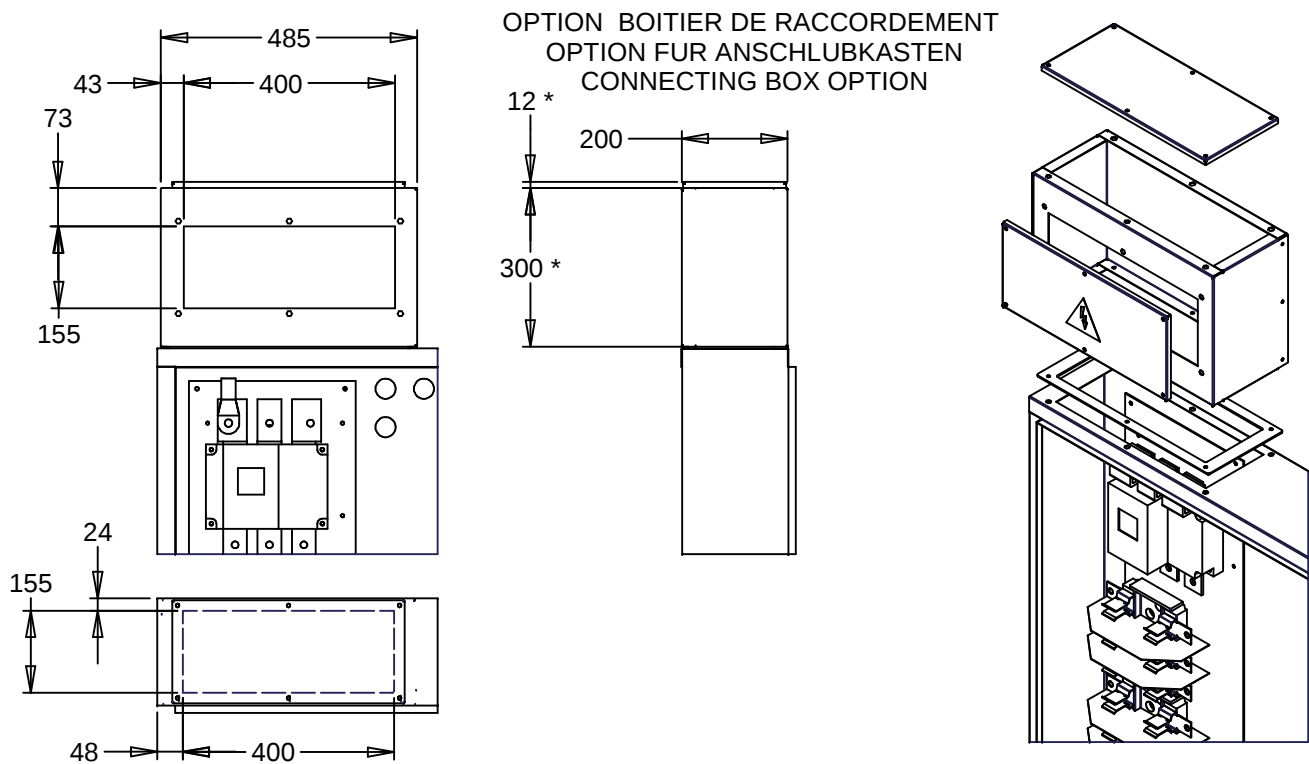


NOTE / HINWEIS / NOTE :

* LES COTES ADDITIONNELLES NE SONT PAS PRISES EN COMPTE SUR LE SUBMITAL .LE BOITIER DE RACCORDEMENT N' EST PAS MONTE EN USINE .

* DER ZUSAETZLICHEN HOEHE WIRD IN DEN VORLAGEN KEINE BEDEUTUNG BEMESSEN .DER VERBINDUNGSKASTEN IST BEI LIEFERUNG DER EINHEIT NICHT VORMONTIERT .

* THIS ADDITIONAL HEIGHT IS NOT TAKEN INTO ACCOUNT ON THE UNIT SUBMITTAL .THE CONNECTION BOX IS NOT FACTORY-MOUNTED ONT HE UNIT .

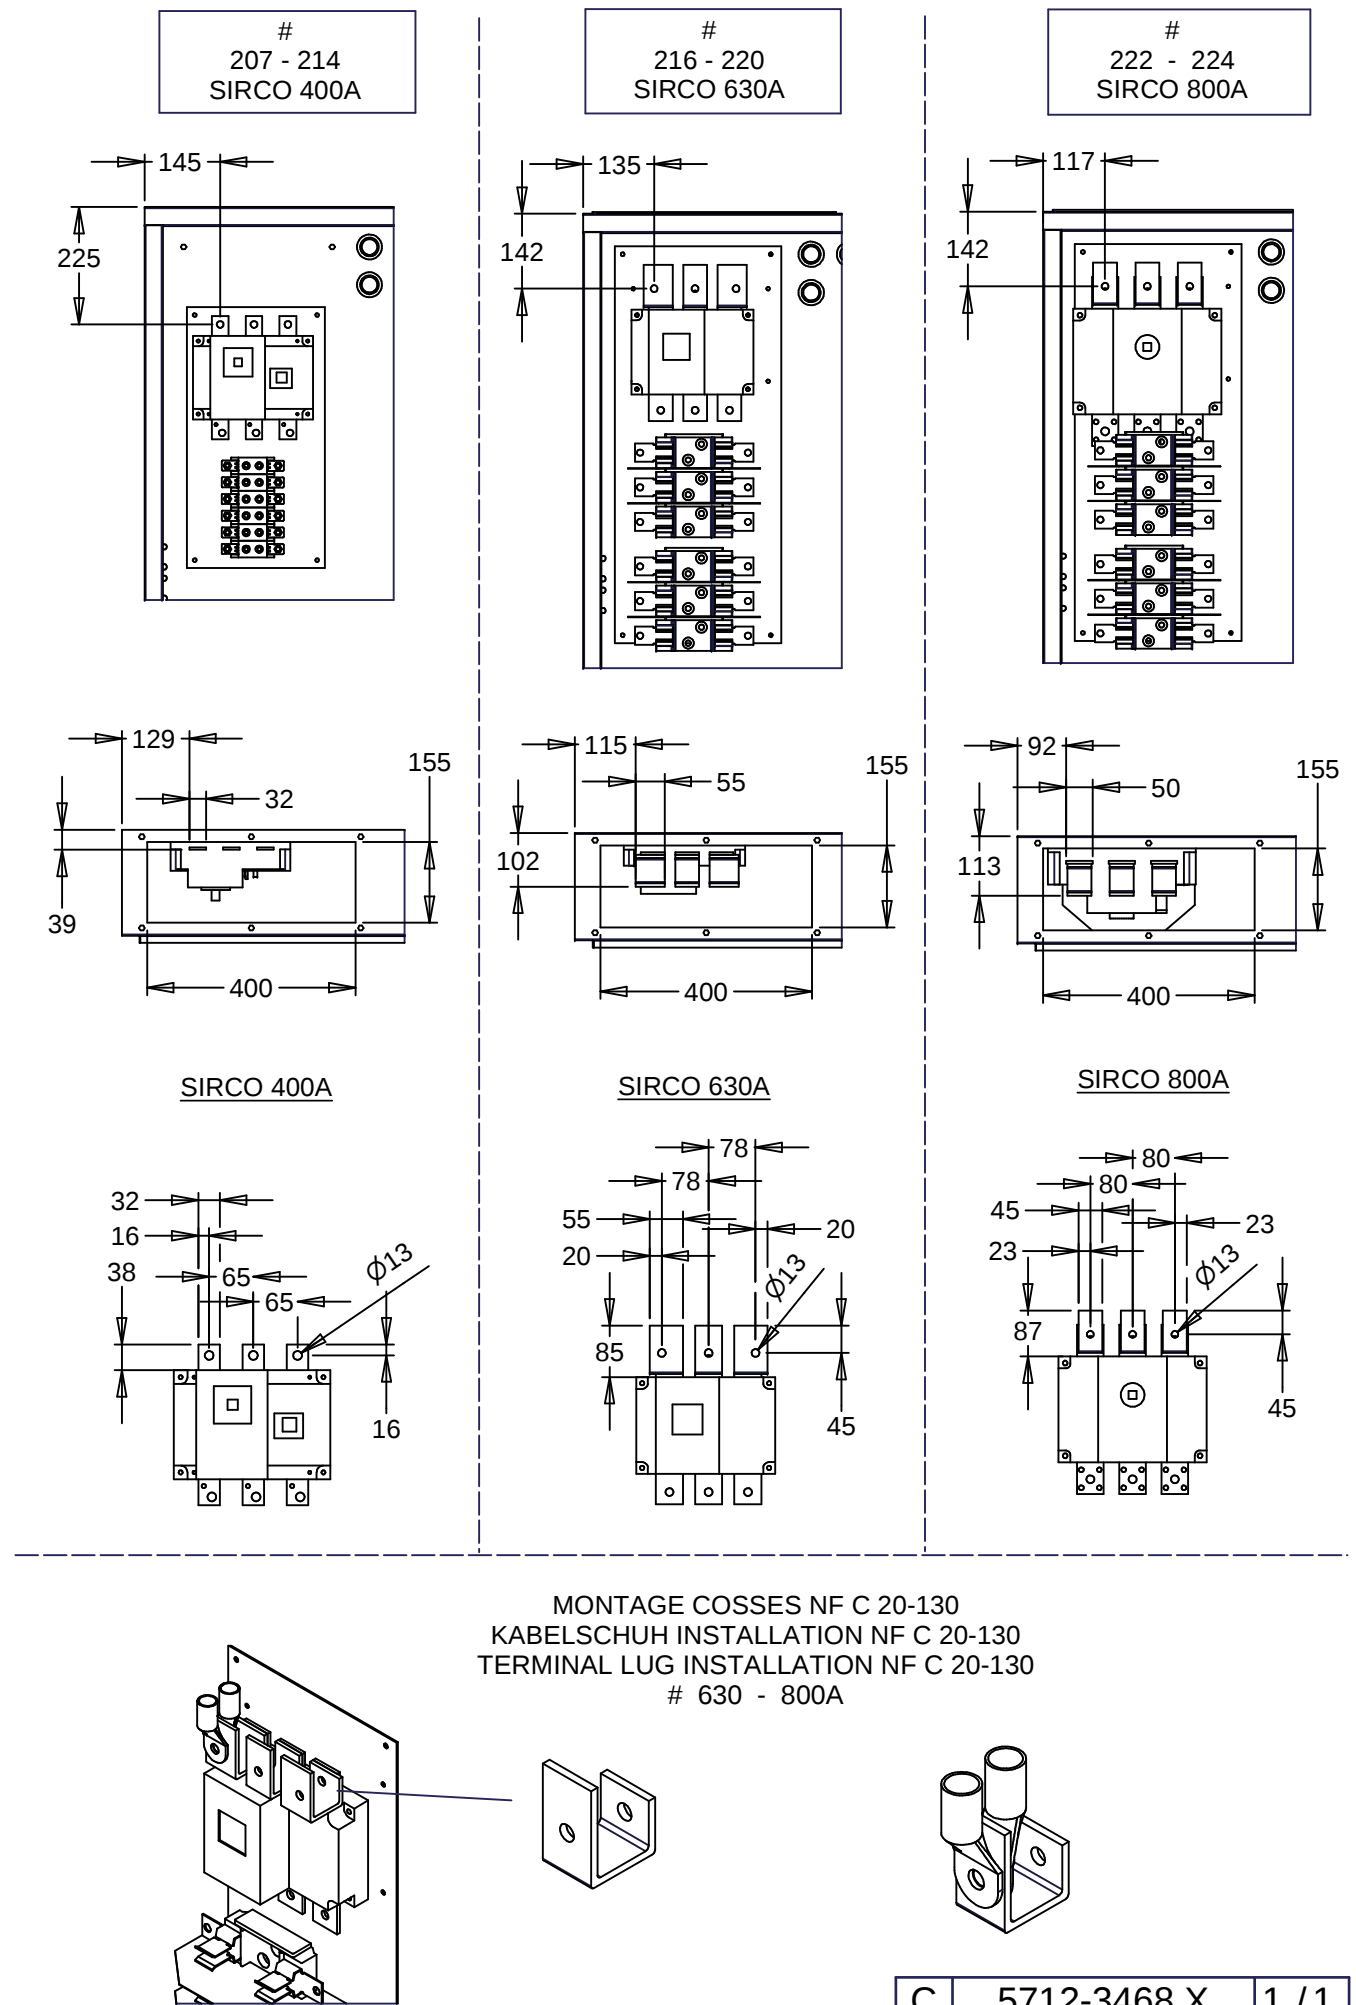

MONTAGE COSSES NF C 20-130
KABELSCHUH INSTALLATION NF C 20-130
TERMINAL LUG INSTALLATION NF C 20-130
630 - 800A