




MODIFICATION				A01	A02					CAO	SIMILAIRE A	SOCIETE TRANE	C	5715—6660			
P	D _{MP}	156—1657	REVISION	PAR	DATE	AJOUTE CLAPETS LMR 03/06/03		Sauf indications contraires toutes les tolérances seront en accord avec les standards de la SES 11 6 00 Toutes les dimensions sont en millimètres					SPECIFICATION	Ce plan est en totalité la propriété de la société TRANE Il ne pourra être recopié ou ses contenus révélés à des tiers sans l'accord écrit de la société TRANE		REFRIGERANT FLOW CHART CXAN	
	R																
	D																
						SUPPRIME SOUPAPE ET INJECTION LIQUIDE LMR 27—01—04		EXECUTE: MAIRE—RICHARD DATE: 27—09—01		VERIFIE: DATE:		VISA: DATE:	ECHELLE	PAGE 1/2			


CXAN 200-900

Cooling mode

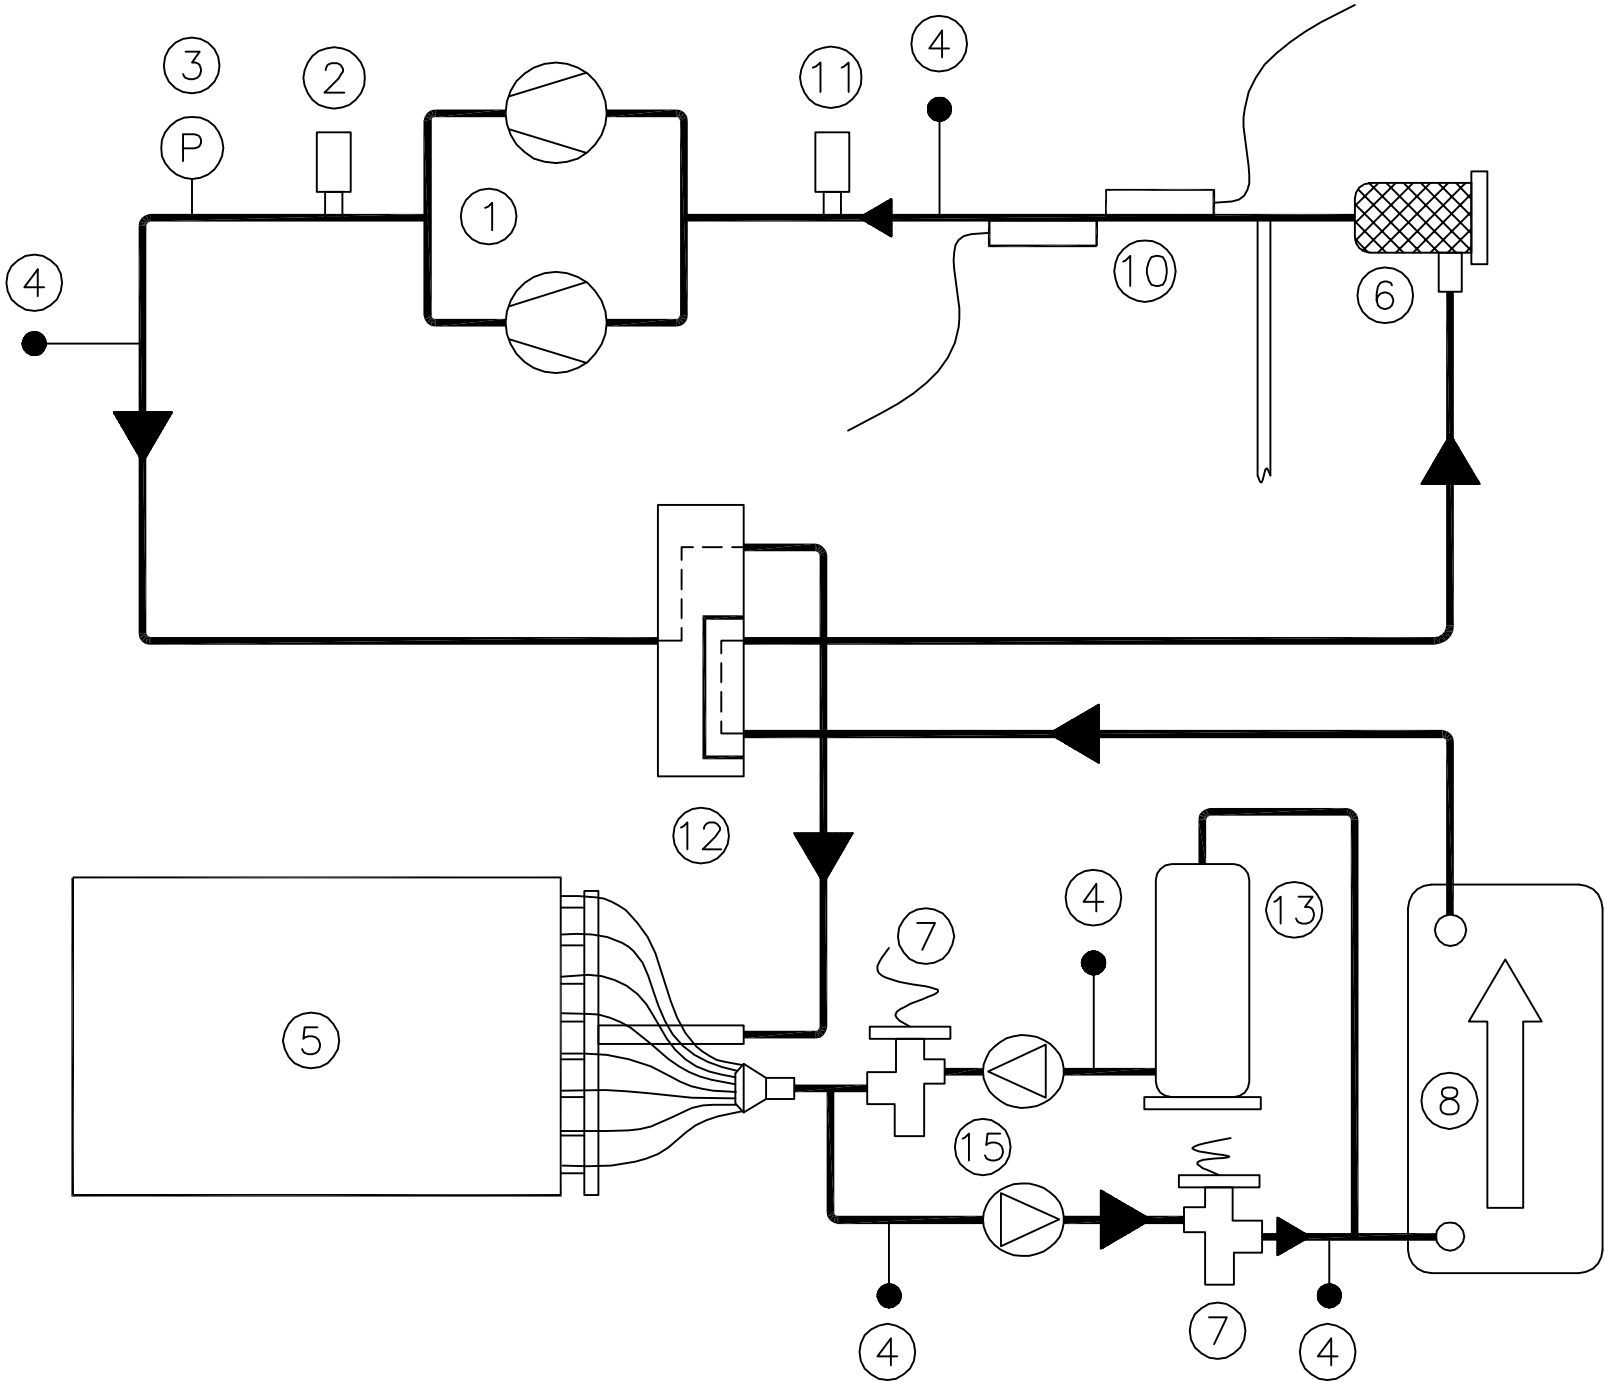

- ① Compressor
- ② High pressure transducer
- ③ High pressure switch
- ④ Schraeder
- ⑤ Coil
- ⑥ Filter-Dryer
- ⑦ Expansion valve
- ⑧ Brazed plate heat exchanger
- ⑨
- ⑩ EXV pressure balance & EXV bulb
- ⑪ Low pressure transducer
- ⑫ 4 way valve
- ⑬ Liquid receiver
- ⑭
- ⑮ Check valve

MODIFICATION				A01	A02		CAO	SIMILAIRE A	SOCIETE TRANE	C	5715—6660	
P	D MP R	D	REVISION	PAR	DATE	AJOUTE CLAPETS LMR 03/06/03 SUPPRIME SOUPAPE ET INJECTION LIQUIDE LMR 27—01—04	Sauf indications contraires toutes les tolérances seront en accord avec les standards de la SES 11 6 00			Ce plan est en totalité la propriété de la société TRANE Il ne pourra etre recopié ou ses contenus révélés à des tiers sans l'accord écrit de la société TRANE	REFRIGERANT FLOW CHART CXAN	
							Toutes les dimensions sont en millimètres					
												
EXECUTE: MAIRE—RICHARD DATE: 27—09—01		VERIFIE: DATE:		VISA: DATE:		ECHELLE		PAGE 2/2				

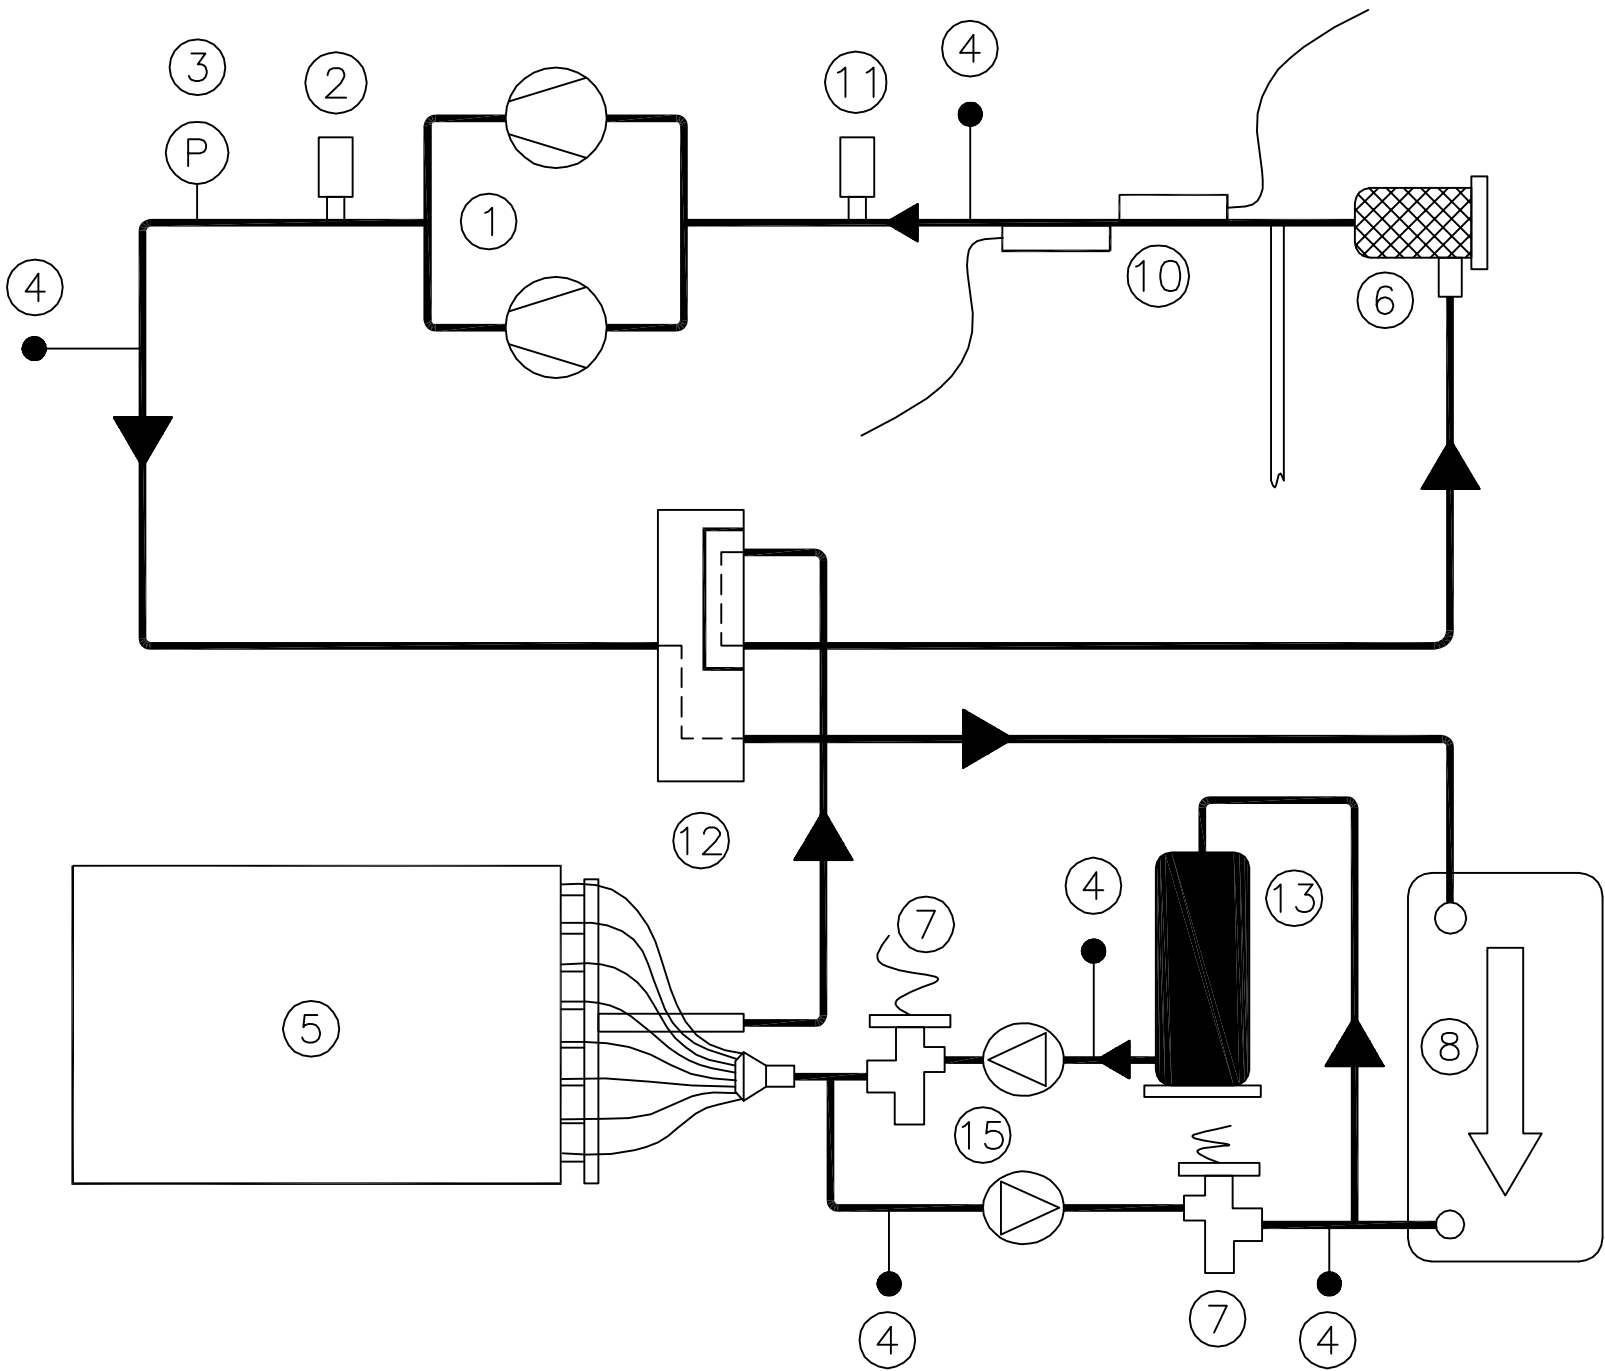

CXAN 200-900

Heating mode

- ① Compressor
- ② High pressure transducer
- ③ High pressure switch
- ④ Schraeder
- ⑤ Coil
- ⑥ Filter-Dryer
- ⑦ Expansion valve
- ⑧ Brazed plate heat exchanger
- ⑨
- ⑩ EXV pressure balance & EXV bulb
- ⑪ Low pressure transducer
- ⑫ 4 way valve
- ⑬ Liquid receiver
- ⑭
- ⑮ Check valve