




MODIFICATION				CAO		SIMILAIRE A	SOCIETE TRANE	C	5715-7771
P	DMP R	D	REVISION PAR	Sauf indications contraires toutes les tolérances seront en accord avec les standards de la SES 11 6 00				REFRIGERANT FLOW CHART EXTENSION CXAN	
				Toutes les dimensions sont en millimètres			SPECIFICATION		
P	DMP R	D	DATE	EXECUTE: C.DUPOIS DATE: 21-07-03		VERIFIE:	VISA:	ECHELLE	PAGE 1/2
				DATE: 21-07-03		DATE:	DATE:		

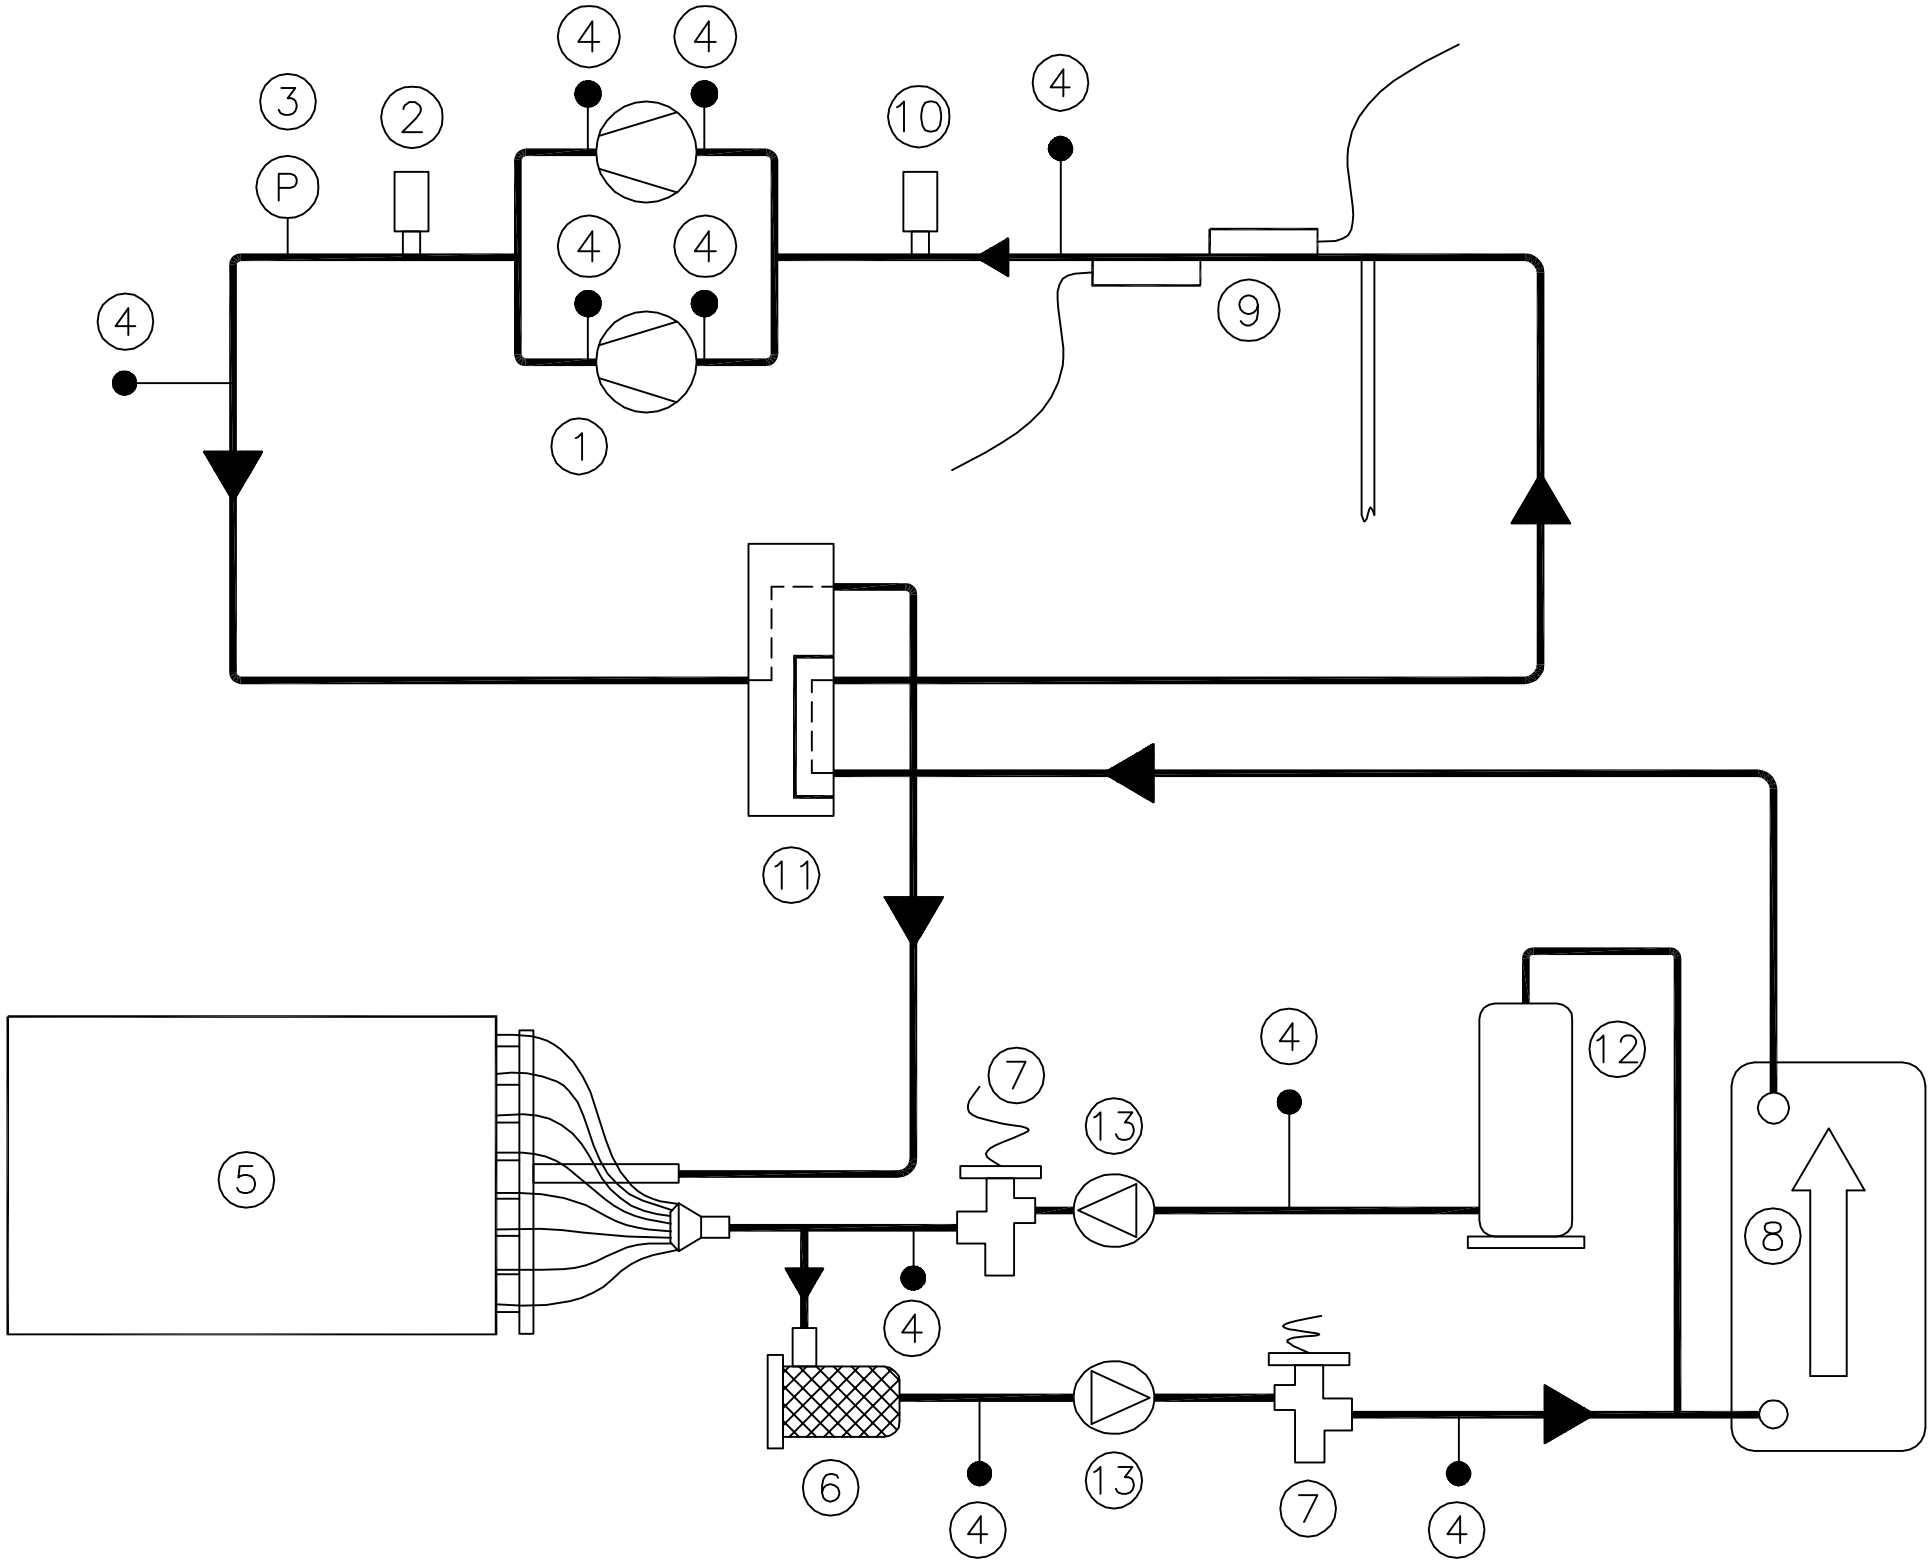


CXAN 450-490-925

Cooling mode

- ① Compressor
- ② High pressure transducer
- ③ High pressure switch
- ④ Schraeder
- ⑤ Coil
- ⑥ Filter-Dryer
- ⑦ Expansion valve
- ⑧ Brazed plate heat exchanger
- ⑨ EXV pressure balance & EXV bulb
- ⑩ Low pressure transducer
- ⑪ 4 way valve
- ⑫ Liquid receiver
- ⑬ Check valve

MODIFICATION					CAO	SIMILAIRE A	SOCIETE TRANE	C	5715-7771
		156-1743			Sauf indications contraires toutes les tolérances seront en accord avec les standards de la SES 11 6 00				REFRIGERANT FLOW CHART EXTENSION CXAN
			REVISION	Toutes les dimensions sont en millimètres			Ce plan est en totalité la propriété de la société TRANE Il ne pourra etre recopié ou ses contenus révélés à des tiers sans l'accord écrit de la société TRANE		
P	D _{MP}	R	D	DATE	EXECUTE: C.DUPOIS DATE: 21-07-03	VERIFIE: DATE:	VISA: DATE:	ECHELLE	PAGE 2/2
				PAR			SPECIFICATION		

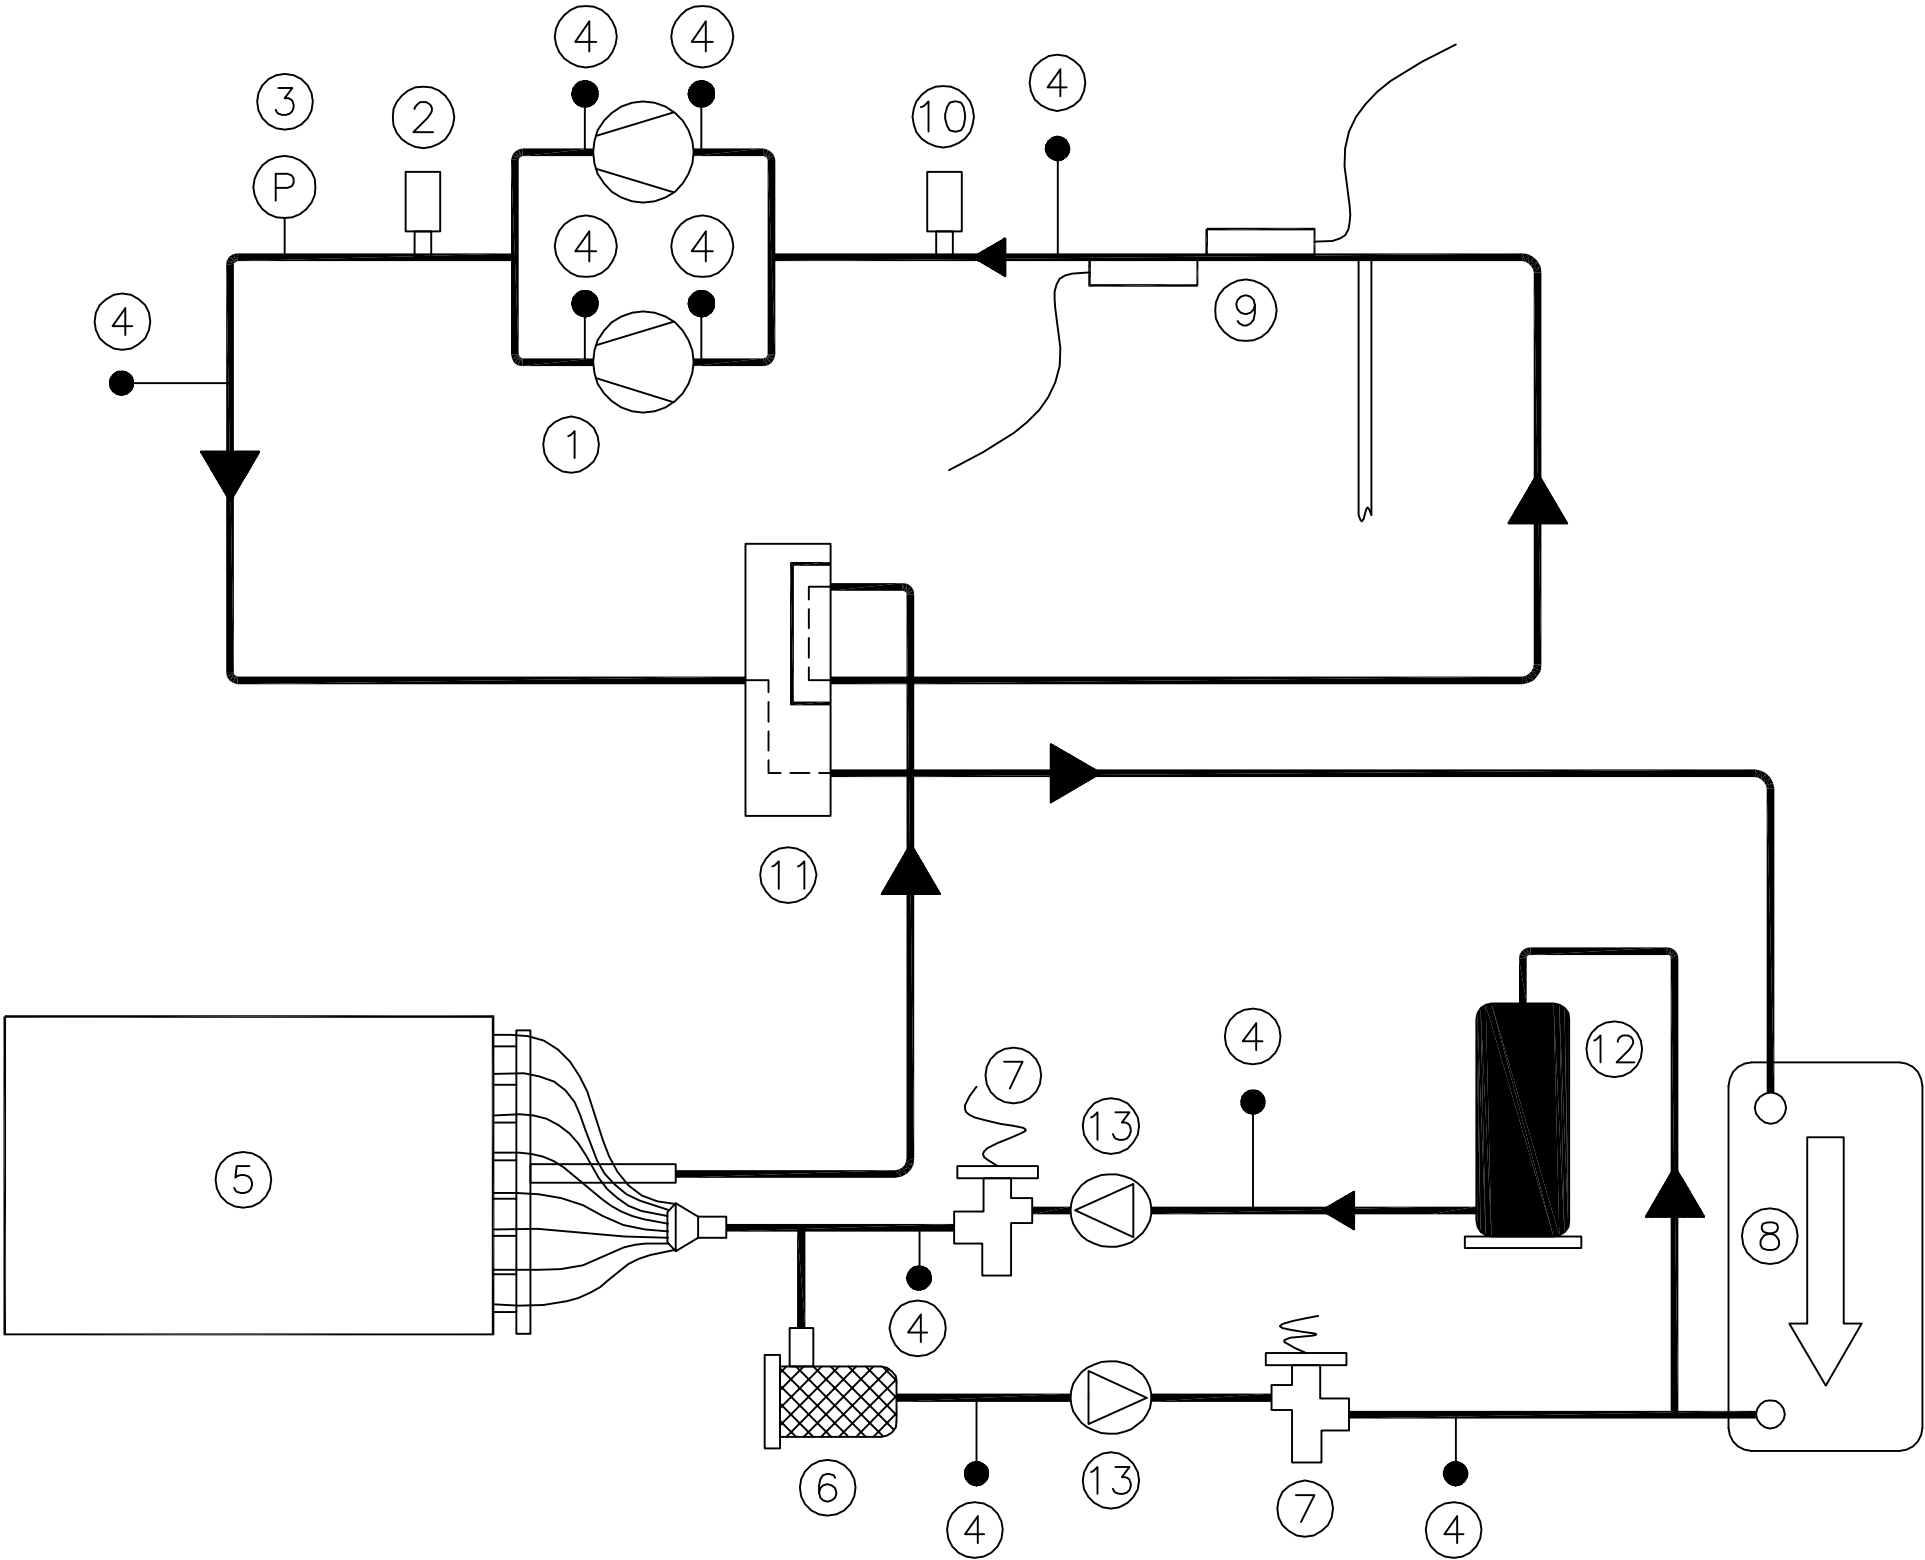

CXAN 450-490-925

Heating mode

- ① Compressor
- ② High pressure transducer
- ③ High pressure switch
- ④ Schraeder
- ⑤ Coil
- ⑥ Filter-Dryer
- ⑦ Expansion valve
- ⑧ Brazed plate heat exchanger
- ⑨ EXV pressure balance & EXV bulb
- ⑩ Low pressure transducer
- ⑪ 4 way valve
- ⑫ Liquid receiver
- ⑬ Check valve